




Date/Time 05/11/2020 16:25:53

Page 1 of 2

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005C\MOTORE\M1V\101 Valore globale vel. > 600

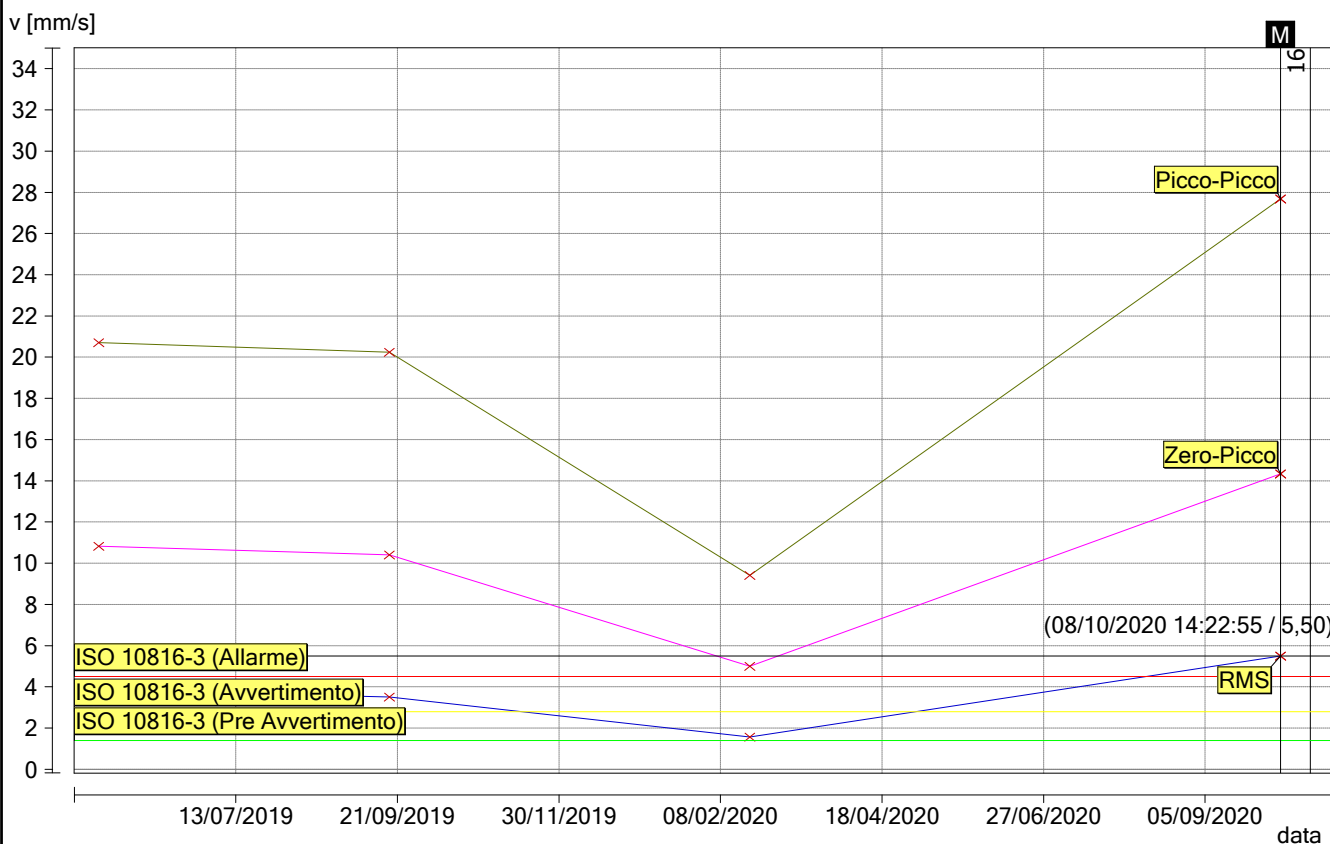

Cursore Principale	X []	= 08/10/2020 14:22:55	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 5,50	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	160 kW
			Velocità	988 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:48	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:30	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 08/10/2020 14:22:55
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.



14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:23	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:55	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:33	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:01	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:29	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 11:53:55
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:03:47
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.