




Date/Time 04/11/2020 09:54:32

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 16/10/2020 14:34:03

REM\LINEA 1\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B\POMPA\P1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

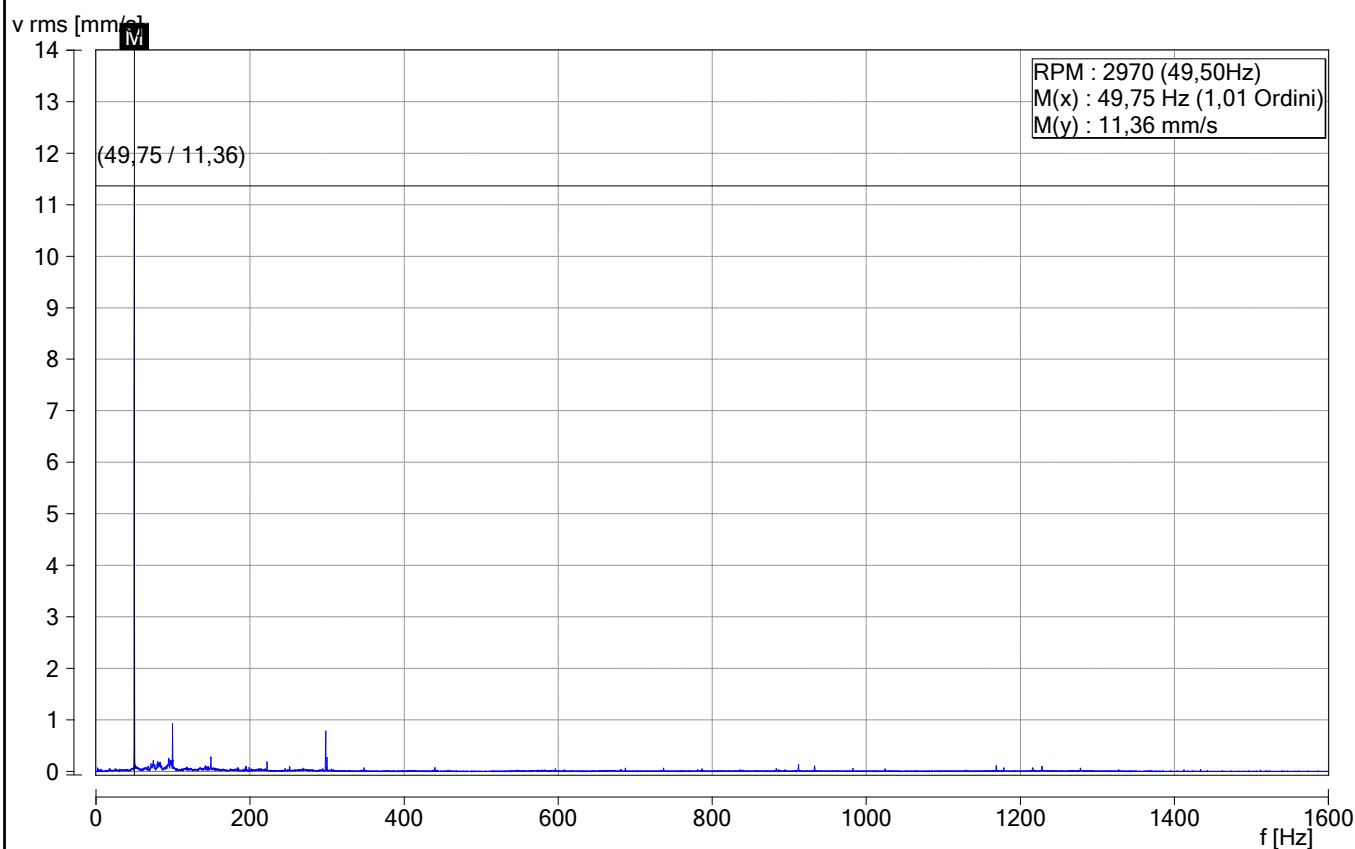

Cursore X [Hz] = 49,75

Principale

Y [mm/s] = 11,36

Cursore delta

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM

= 2970

RMS

Y [mm/s] = 11,49

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.



08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	11,36
2	99,50	0,93
3	298,25	0,78
4	149,00	0,28
5	300,00	0,27
6	94,25	0,25
7	95,00	0,24
8	100,00	0,22
9	97,00	0,21
10	98,50	0,21