




Date/Time 13/03/2020 13:49:30

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019X\MOTORE\M2H\101 Valore globale vel. > 600

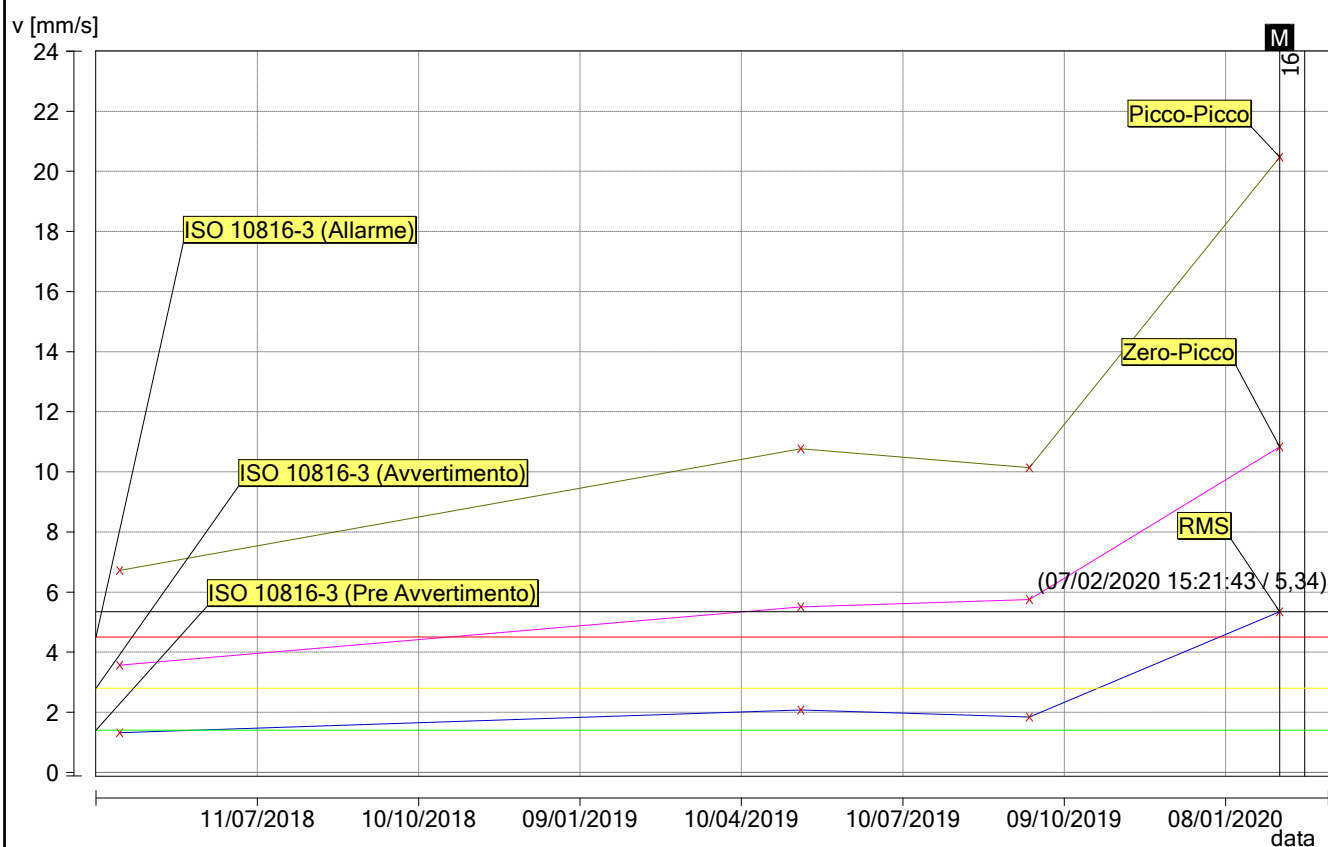

Cursore Principale X [] = 07/02/2020 15:21:43

Macchina MOTORE

Y [mm/s] = 5,34

Tipo: Motore

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 200 kW

Velocità 1480 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:54	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 07/02/2020 15:21:43
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 13/03/2020 13:49:31 Page 2 of 2

18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:11	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 13/05/2019 14:41:53
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.