




Date/Time 13/03/2020 14:02:35

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 07/02/2020 15:21:57

REM\LINEA 2\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019X\MOTORE\M2H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

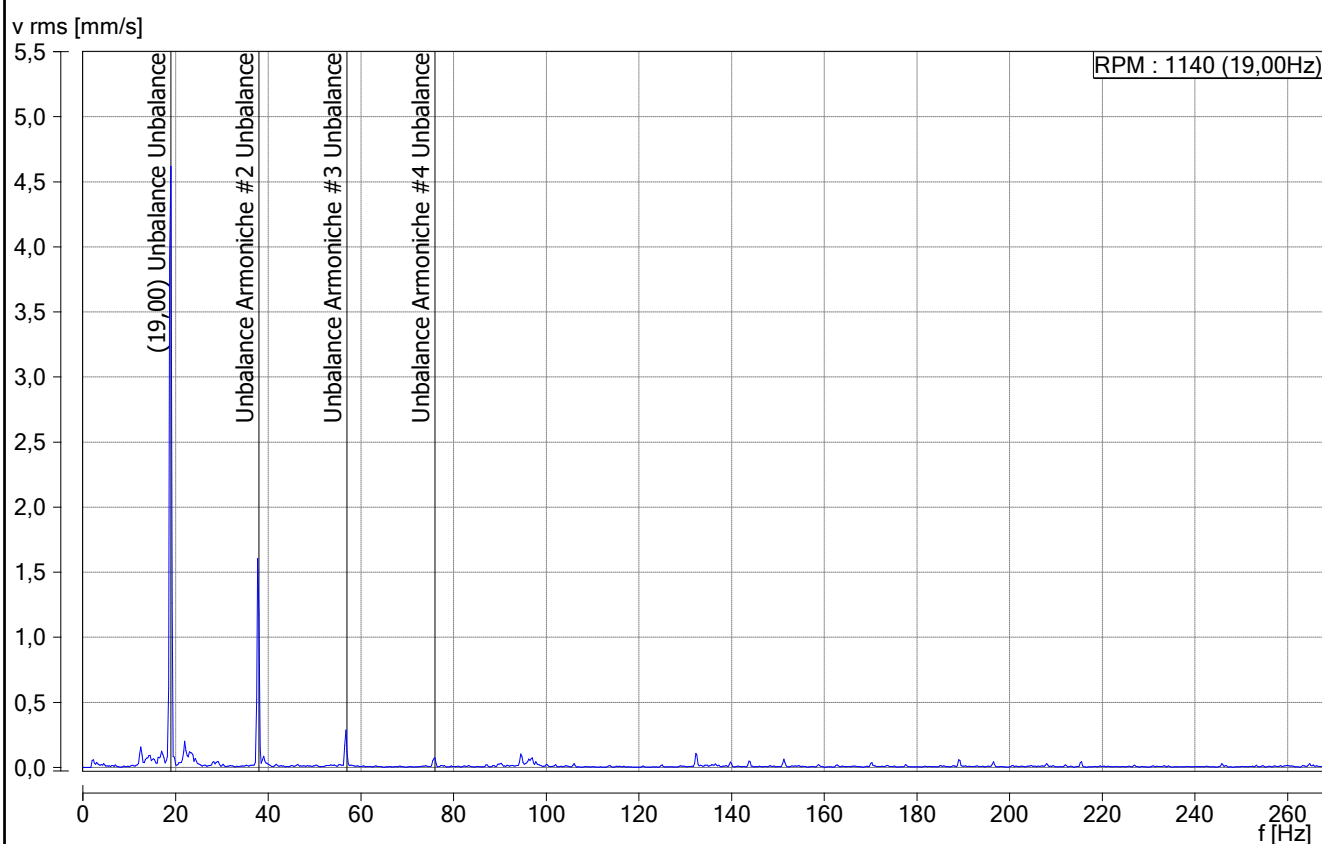

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(19,00) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [mm/s]	= 4,92	

Data	Ora	Evento	Commento
13/03/2020	14:00:18	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1140.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.



07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	19,00	4,62
2	37,75	1,61
3	56,75	0,29
4	22,00	0,20
5	12,50	0,16
6	17,00	0,13
7	23,00	0,12
8	132,25	0,11
9	94,50	0,10
10	14,50	0,09