




Date/Time 13/03/2020 14:21:22

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019X\VENTILATORE\S2H\101 Valore globale vel. > 600

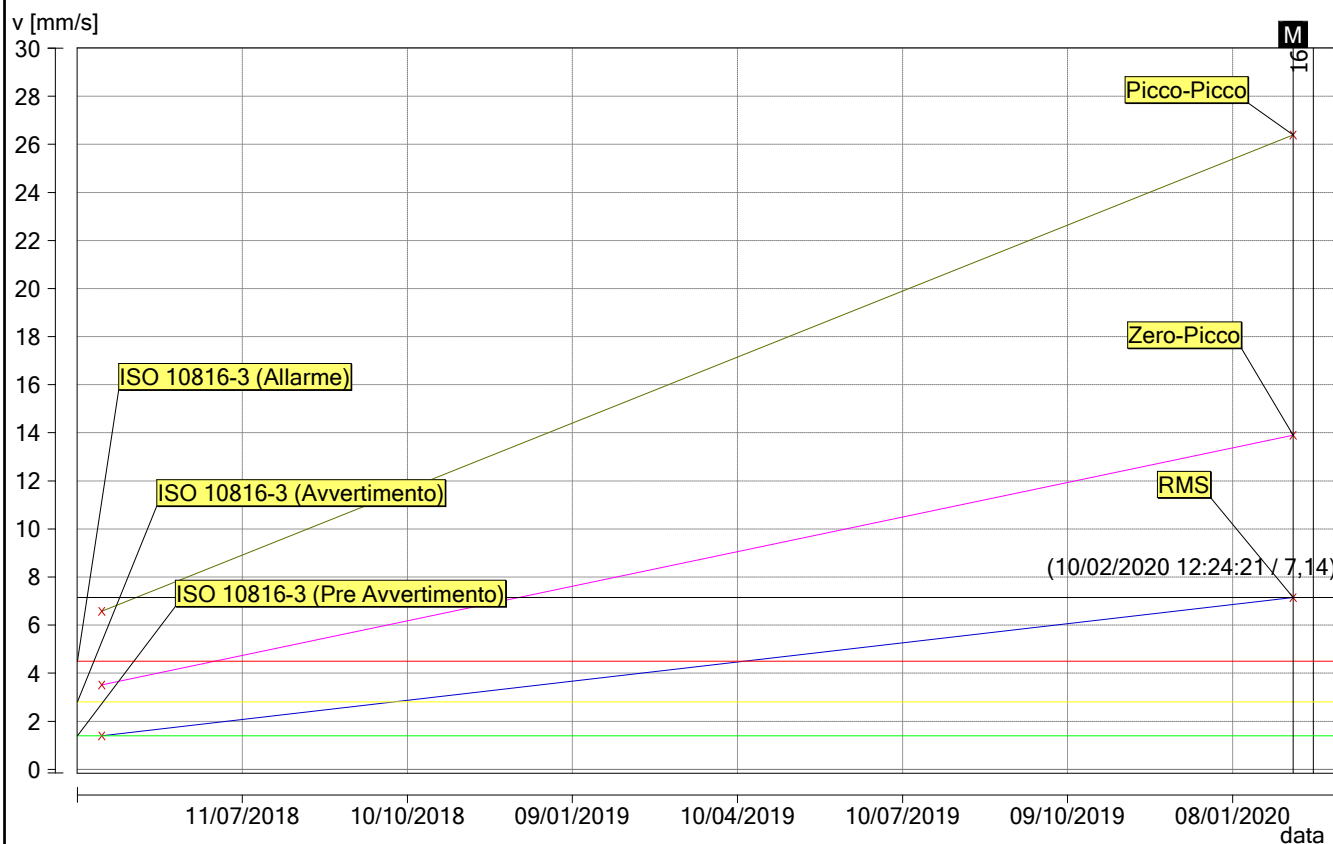

Cursore Principale	X []	= 10/02/2020 12:24:21	Macchina	VENTILATORE
	Y [mm/s]	= 7,14	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	200 kW
			Velocità	1485 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:24	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 10/02/2020 12:24:21
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 13/03/2020 14:21:22 Page 2 of 2

19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.