




Date/Time 13/03/2020 15:02:52

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 07/02/2020 15:30:28

REM\LINEA 2\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410B \MOTORE\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

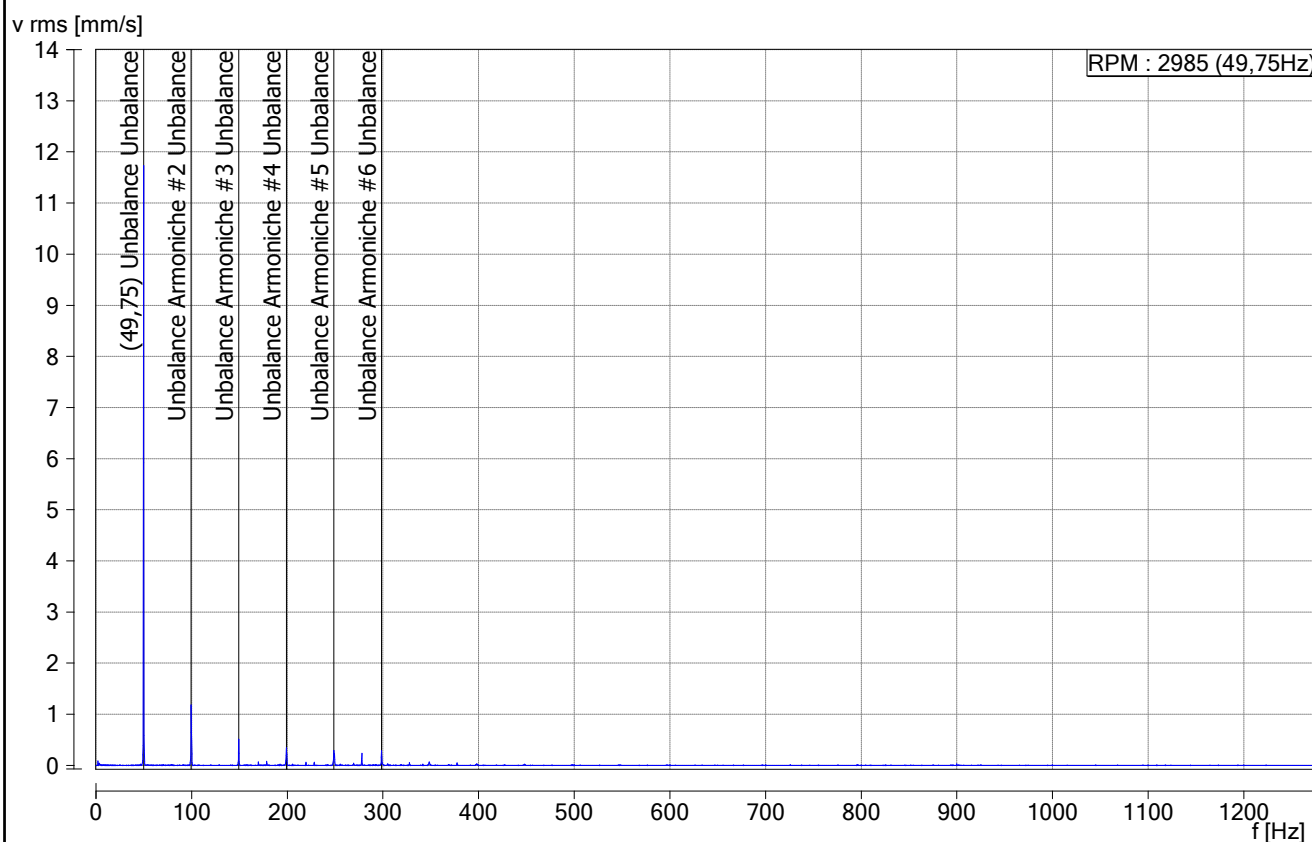

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,75) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [mm/s]	= 11,82	

Data	Ora	Evento	Commento
13/03/2020	15:02:37	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2979, nuovo rif. 2985.
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 13/03/2020 15:02:52 Page 2 of 2

07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	11,73
2	99,50	1,18
3	149,25	0,51
4	199,00	0,35
5	248,75	0,29
6	298,50	0,29
7	278,00	0,24
8	199,50	0,23
9	249,25	0,23
10	2,00	0,09