




Date/Time 13/03/2020 15:12:47

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 07/02/2020 15:34:38

REM\LINEA 2\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410B \MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

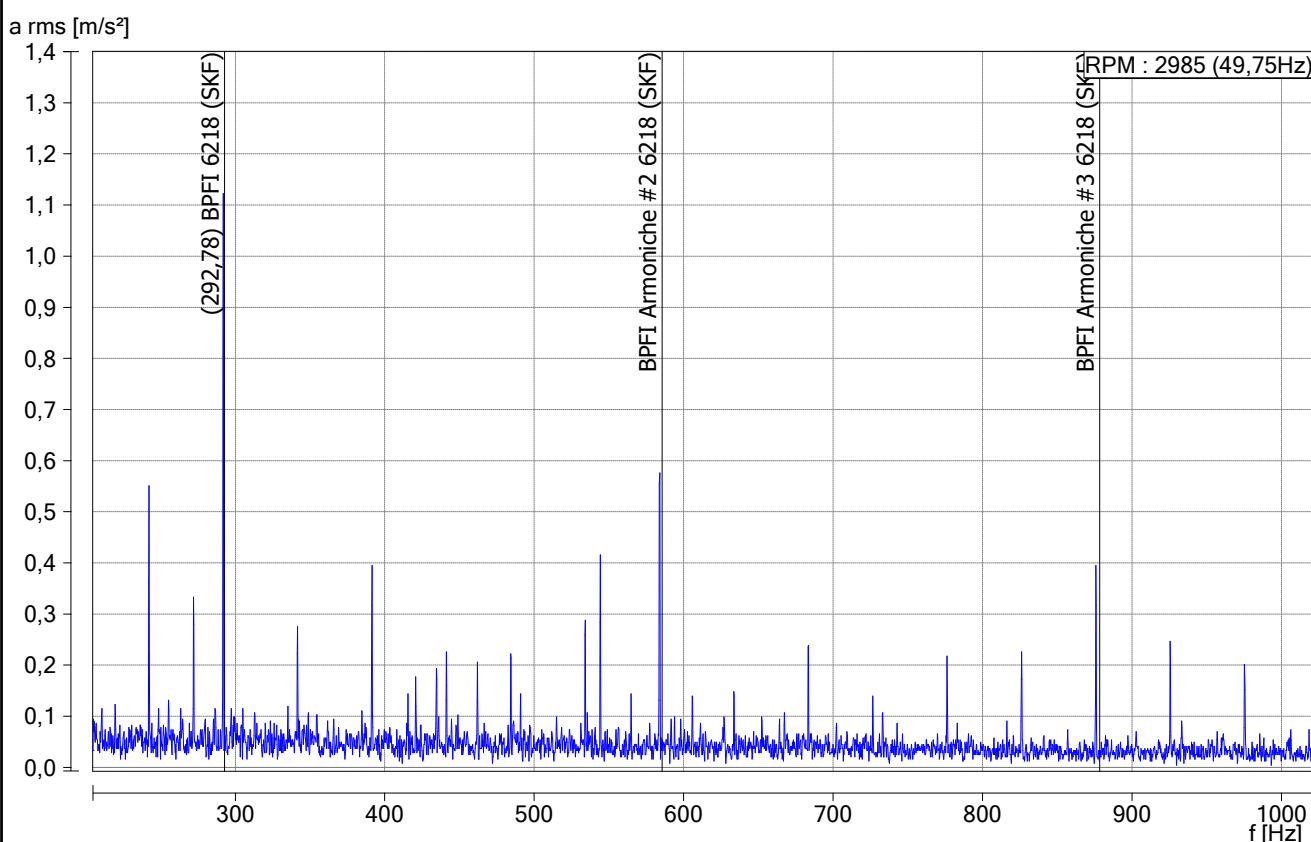

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (292,78) BPFI 6218 (SKF)

Y [m/s²] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 2979

RMS Y [m/s²] = 3,29

Data	Ora	Evento	Commento
13/03/2020	15:09:16	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2979, nuovo rif. 2985.
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.



07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	292,00	1,123
2	49,75	0,950
3	100,00	0,823
4	584,00	0,576
5	242,25	0,551
6	544,25	0,415
7	192,50	0,395
8	391,50	0,395
9	875,75	0,395
10	272,00	0,333