




Date/Time 18/03/2020 14:57:07

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 21/02/2020 09:58:26

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\VENTILATORE\R1A\1004 ENVELOPE
SPETTRO ACC

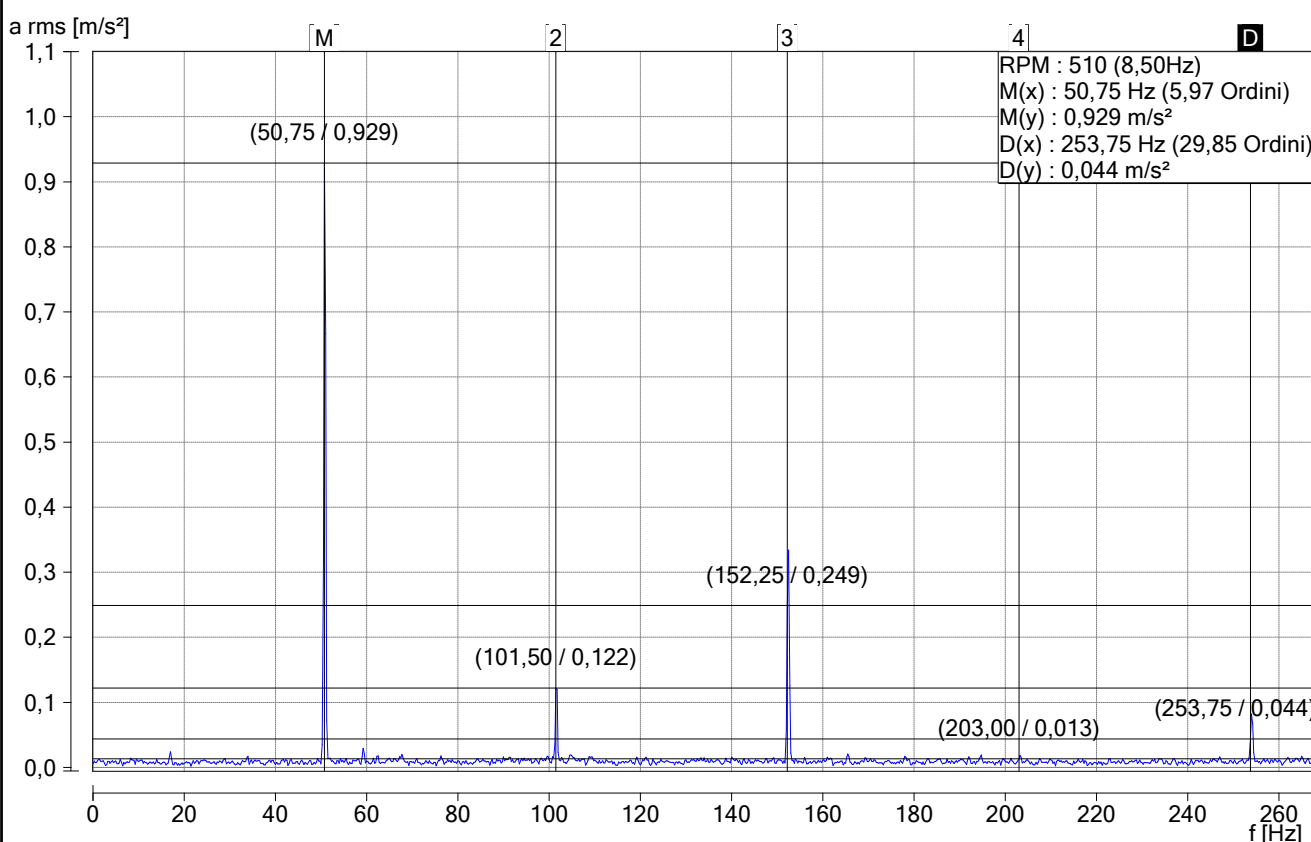

Cursore Principale X [Hz] = 50,75

Y [m/s²] = 0,929

Cursore delta X [Hz] = 253,75

Y [m/s²] = 0,044

RPM = 510

RMS Y [m/s²] = 1,07

Data	Ora	Evento	Commento
18/03/2020	14:52:43	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 510.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.



07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	50,75	0,929
2	152,50	0,334
3	101,50	0,122
4	254,00	0,082
5	507,25	0,034
6	59,25	0,030
7	659,50	0,025
8	17,00	0,024
9	305,00	0,024
10	354,75	0,024