




Date/Time 18/03/2020 15:19:14

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 10/02/2020 10:04:23

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA PRIMARIA S25 C0-019X\MOTORE\M1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

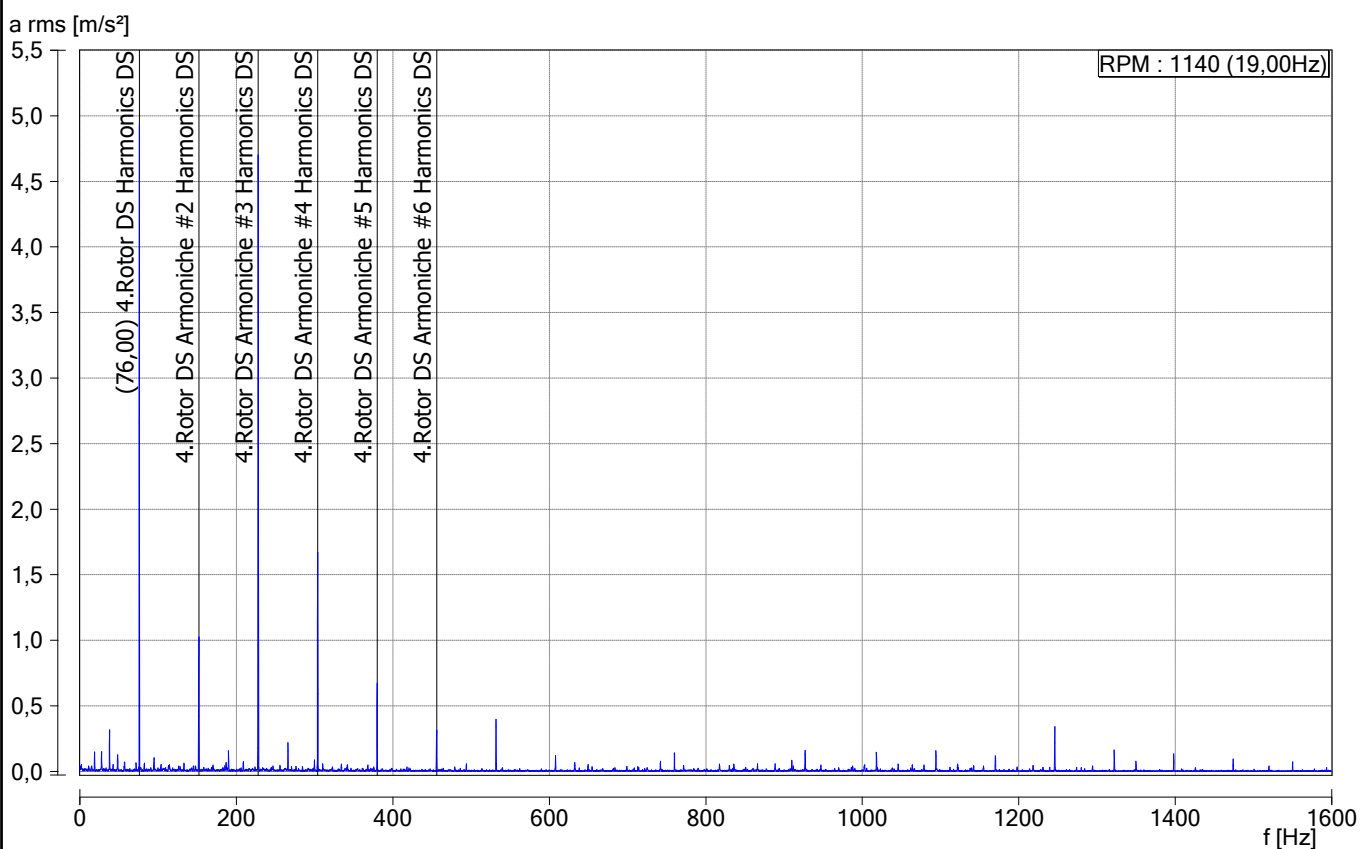

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (76,00) 4.Rotor DS Harmonics DS

Y [m/s²] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1480

RMS Y [m/s²] = 7,20

Data	Ora	Evento	Commento
18/03/2020	15:16:41	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1140.
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.



16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
26/04/2018	12:56:34	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1100, nuovo rif. 1140.
26/04/2018	09:58:26	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1260, nuovo rif. 1100.
26/04/2018	09:09:34	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1260.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	76,00	4,934
2	228,00	4,701
3	304,00	1,673
4	152,00	1,025
5	380,00	0,673
6	532,00	0,397
7	1246,00	0,341
8	38,00	0,317
9	456,00	0,315
10	266,00	0,220