




Date/Time 18/03/2020 15:29:07

Page 1 of 2

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA PRIMARIA S25 C0-019X\MOTORE\M1H\101 Valore globale vel. > 600

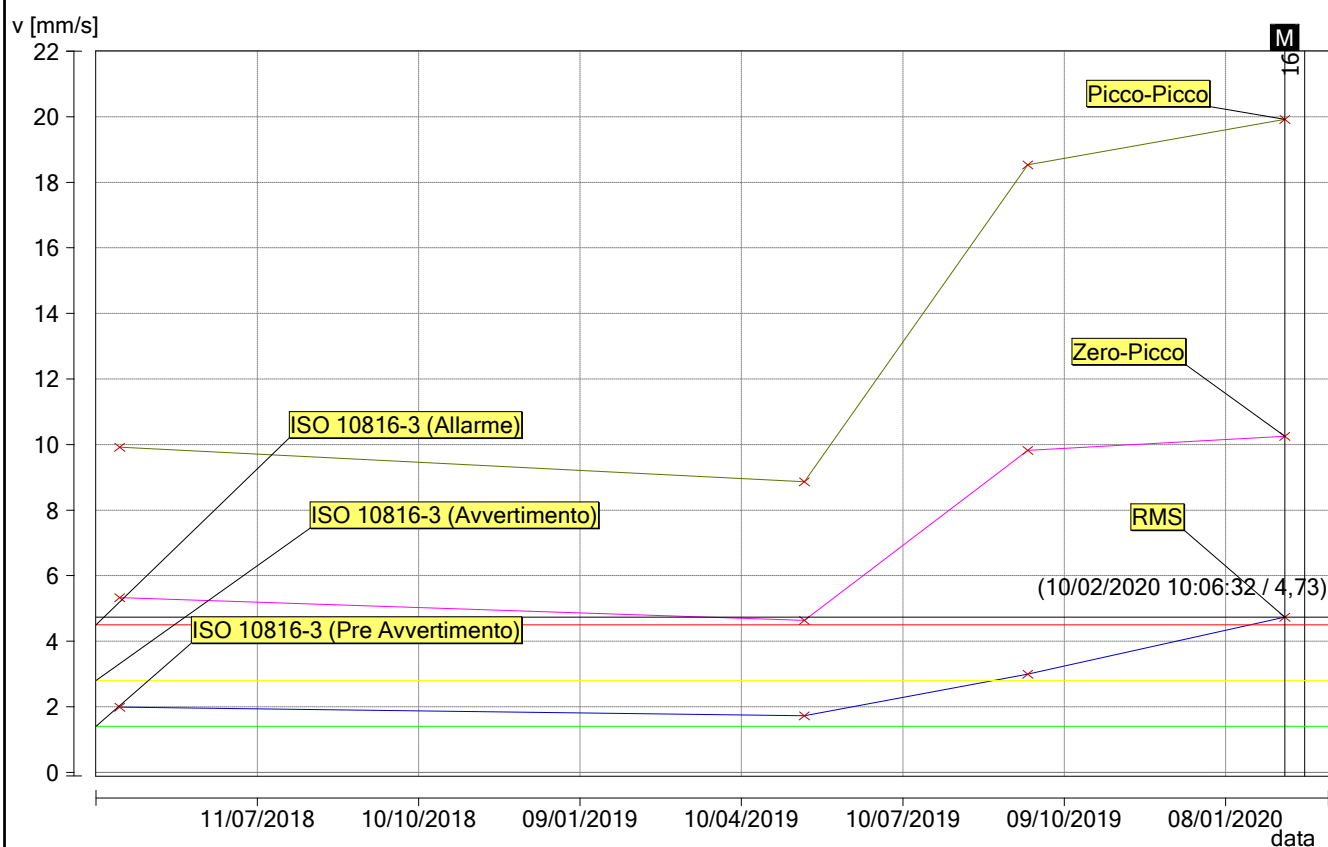

Cursore Principale	X []	= 10/02/2020 10:06:32	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 4,73	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	200 kW
			Velocità	1480 RPM
Data	Ora	Evento	Commento	
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.	
10/02/2020	17:07:24	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 10/02/2020 10:06:32	
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.	
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.	
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.	
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.	



19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:58	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 18/09/2019 11:18:47
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 09:46:28
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.