




Date/Time 18/03/2020 15:35:41

Page 1 of 2

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA PRIMARIA S25 C0-019X\VENTILATORE\S2H\101 Valore globale vel. > 600

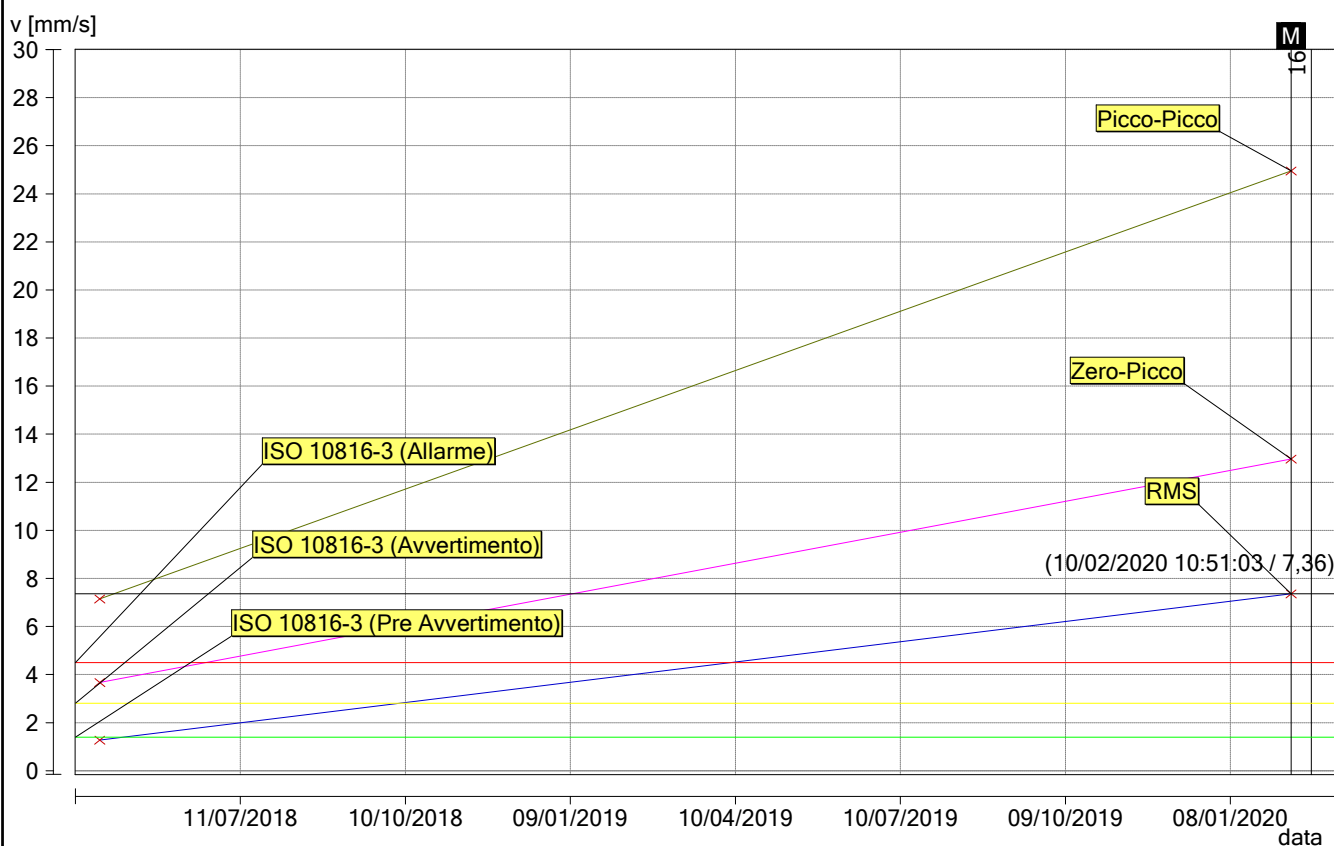

Cursore Principale	X []	= 10/02/2020 10:51:03	Macchina	VENTILATORE
	Y [mm/s]	= 7,36	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	200 kW
			Velocità	1485 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:24	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 10/02/2020 10:51:03
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 18/03/2020 15:35:41 Page 2 of 2

02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.