




Date/Time 18/03/2020 16:29:31

Page 1 of 2

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0044X\VENTILATORE\S2A\101 Valore globale vel. > 600

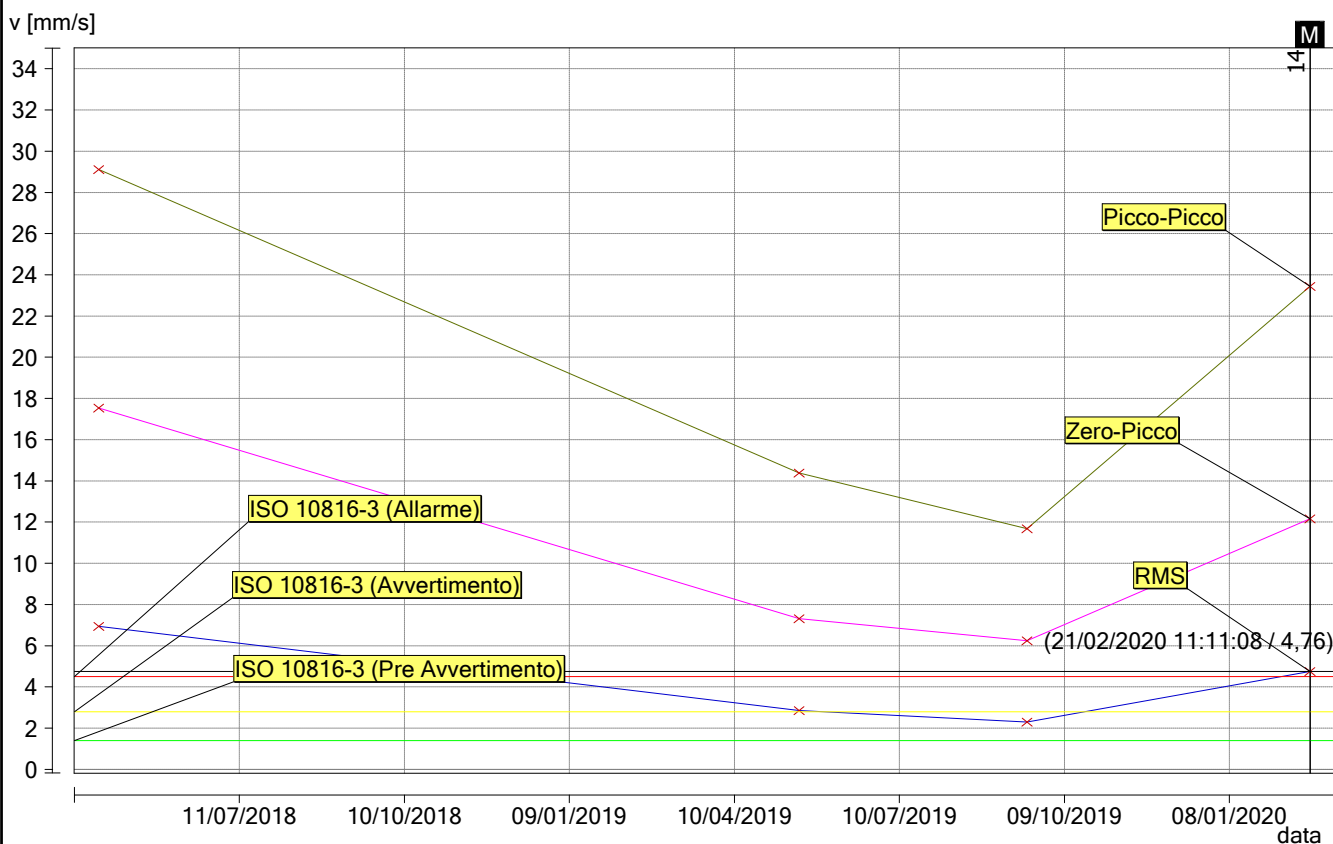

Cursore Principale	X []	= 21/02/2020 11:11:08	Macchina	VENTILATORE
	Y [mm/s]	= 4,76	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	200 kW
			Velocità	1485 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/02/2020	15:05:08	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 21/02/2020 11:11:08
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 18/03/2020 16:29:31 Page 2 of 2

19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:11	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 10:33:28
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.