




Date/Time 19/03/2020 09:28:38

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 21/02/2020 11:18:55

REM\LINEA 3\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

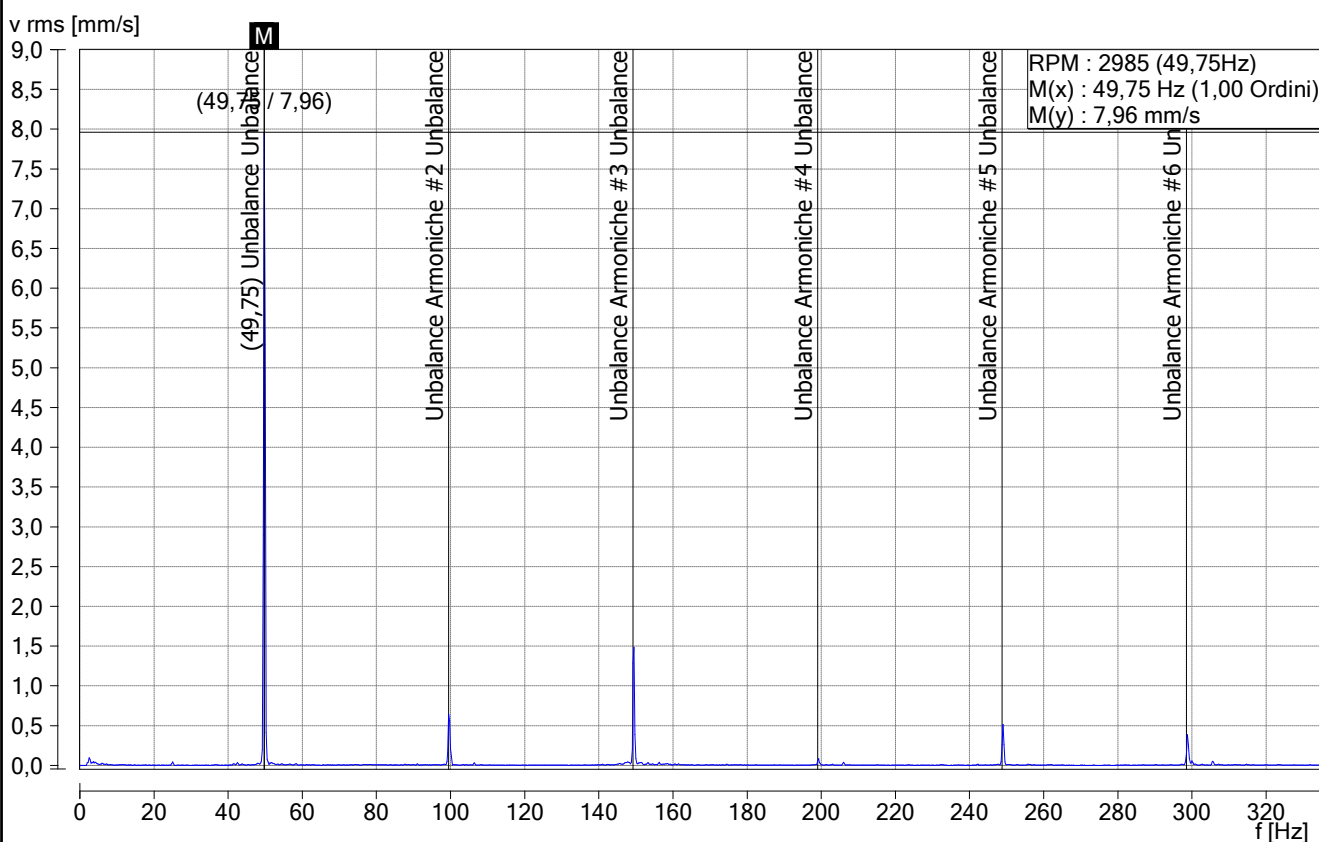

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,75	(49,75) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 7,96	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2985	
RMS	Y [mm/s]	= 8,16	

Data	Ora	Evento	Commento
19/03/2020	09:27:08	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2979, nuovo rif. 2985.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.



07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	7,96
2	149,50	1,48
3	99,50	0,64
4	249,00	0,52
5	298,75	0,39
6	348,50	0,22
7	2,50	0,10
8	398,50	0,08
9	199,25	0,08
10	300,00	0,06