




Date/Time 19/03/2020 09:37:43

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 21/02/2020 11:23:13

REM\LINEA 3\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

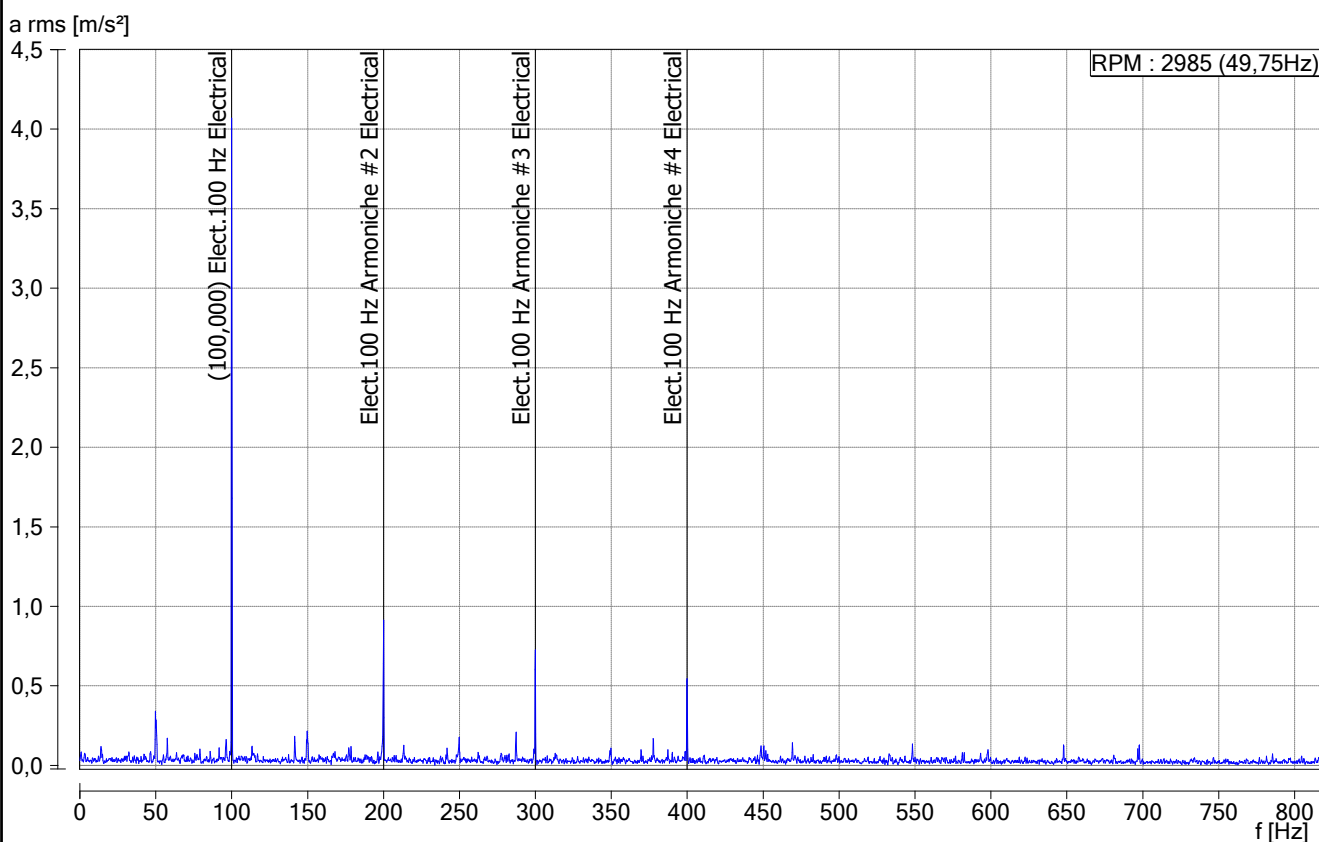

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(100,000) Elect.100 Hz Electrical
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [m/s ²]	= 4,55	

Data	Ora	Evento	Commento
19/03/2020	09:33:56	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2979, nuovo rif. 2985.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.



07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	100,00	4,069
2	200,00	0,913
3	300,00	0,727
4	400,00	0,545
5	49,75	0,340
6	50,25	0,286
7	149,75	0,214
8	287,25	0,209
9	141,50	0,183
10	249,75	0,177