




Date/Time 02/04/2021 14:43:13

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 24/03/2021 10:24:13

REM\LINEA 1\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A\POMPA\P1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

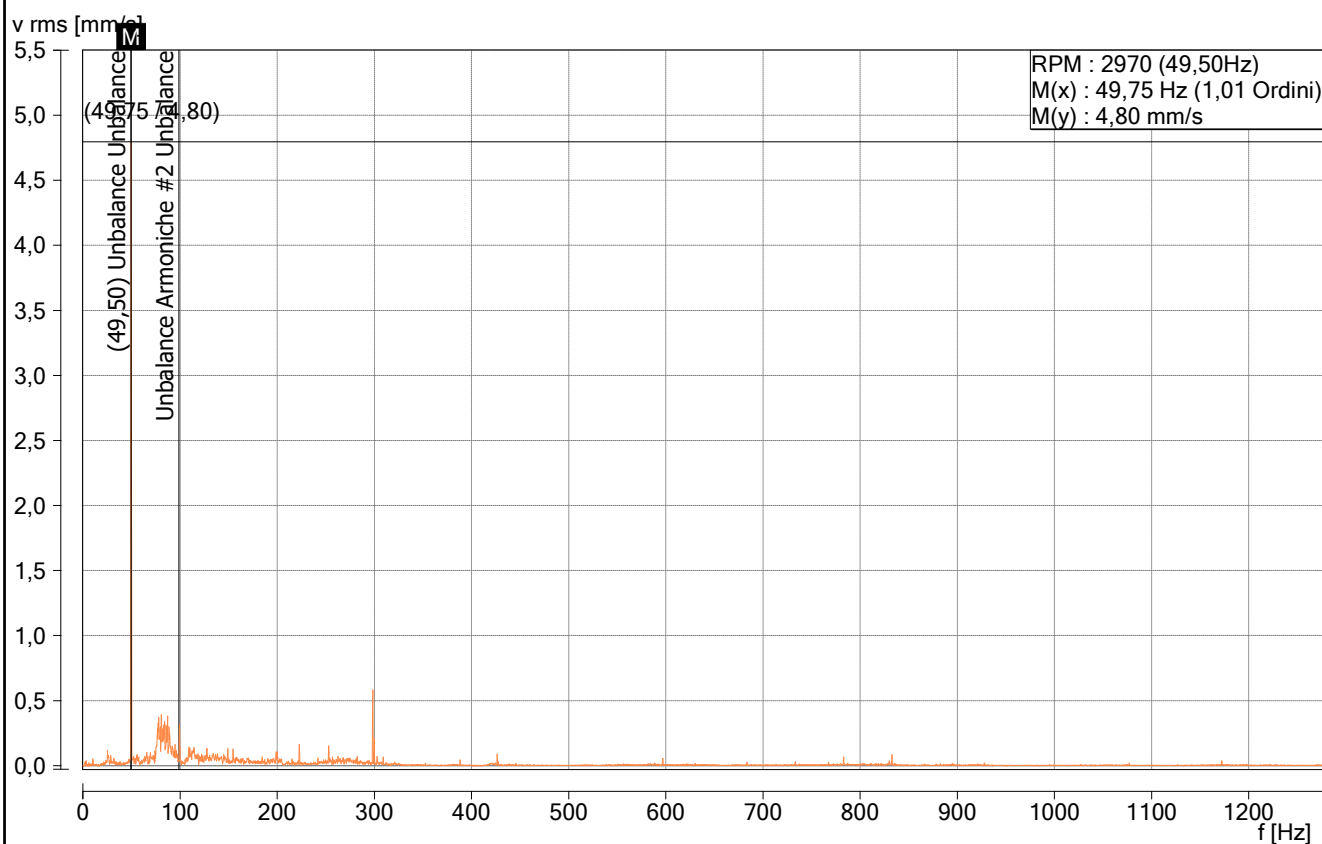

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,75	(49,50) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 4,80	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [mm/s]	= 5,10	

Data	Ora	Evento	Commento
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:36	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:24	Misura mancante	Misura mancante.



22/03/2021	13:35:13	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:40	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
19/02/2020	15:08:08	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2985.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	4,80
2	298,50	0,58
3	80,75	0,39
4	87,25	0,38
5	78,00	0,37
6	84,00	0,34
7	77,50	0,33
8	99,50	0,31
9	83,25	0,31
10	85,75	0,31