




Date/Time 02/04/2021 12:56:40

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 25/03/2021 11:25:55

REM\LINEA 2\POMPA POZZO CALDO B\POMPA\P1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

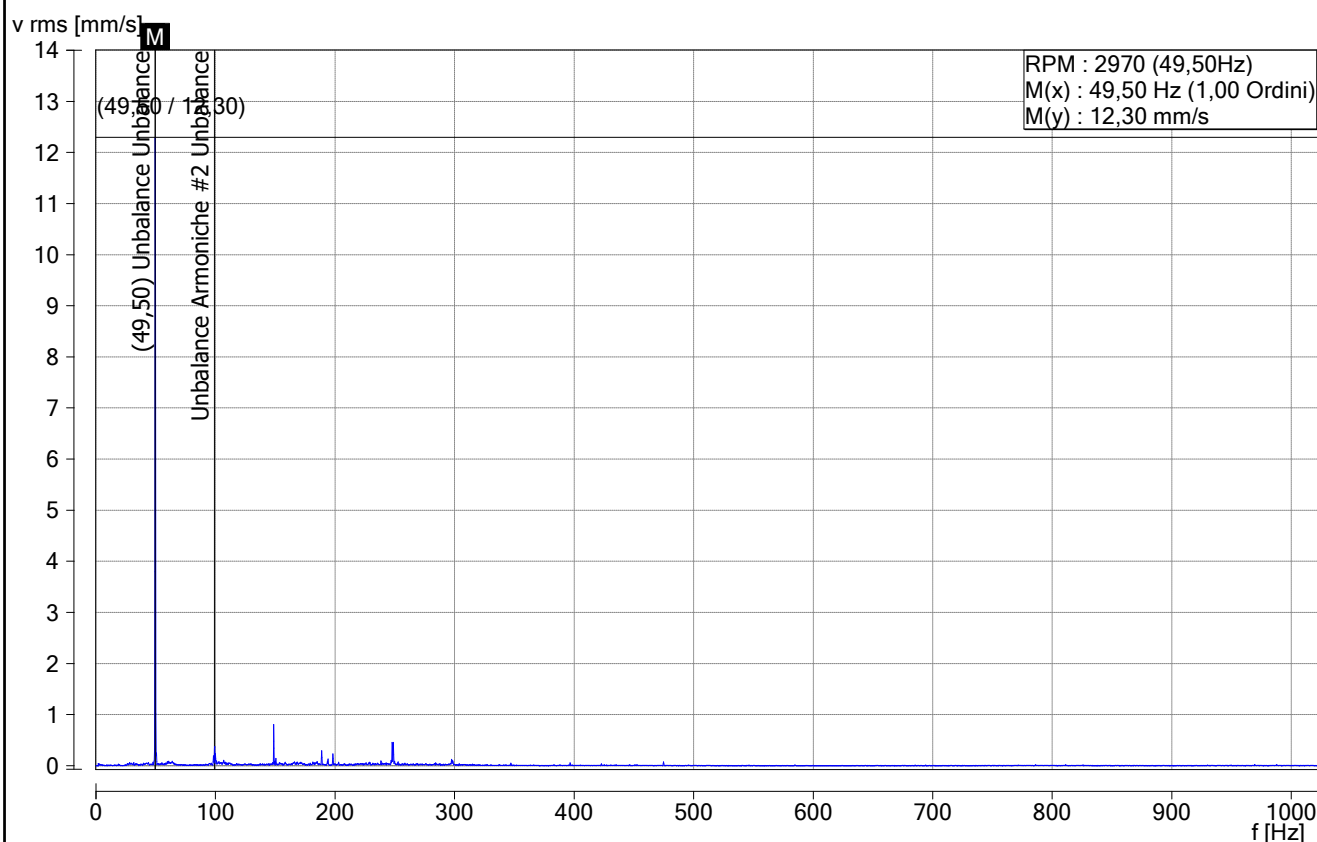

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,50	(49,50) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 12,30	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [mm/s]	= 12,38	

Data	Ora	Evento	Commento
02/04/2021	12:55:30	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2979, nuovo rif. 2970.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:34	Misura mancante	Misura mancante.



23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,50	12,30
2	148,75	0,81
3	248,75	0,46
4	247,75	0,46
5	99,25	0,38
6	188,75	0,30
7	50,50	0,25
8	100,00	0,24
9	198,25	0,23
10	98,25	0,19