




Date/Time 02/04/2021 15:34:37

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 22/03/2021 11:56:38

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0044X\VENTILATORE\S2A\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

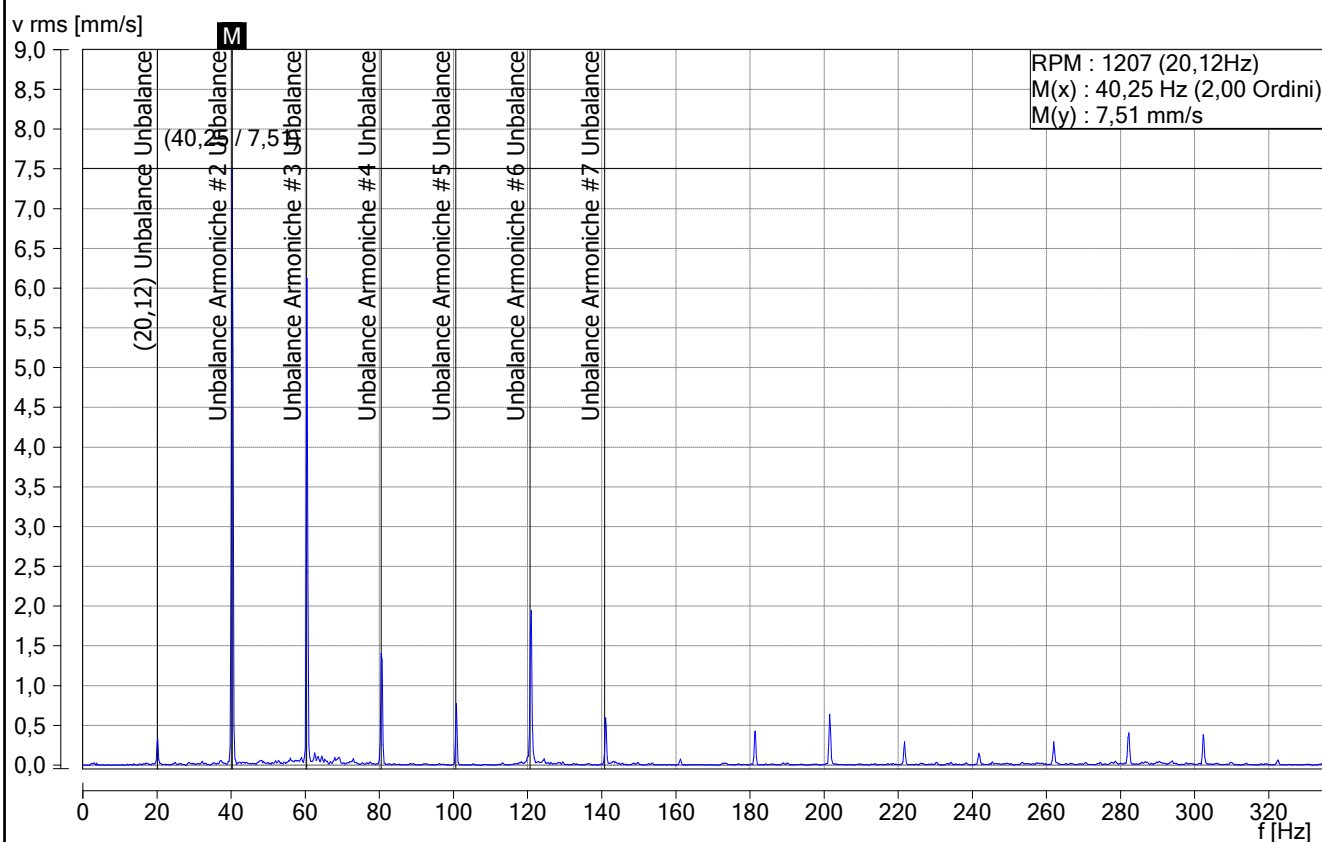

Cursore Principale	X [Hz]	= 40,25	(20,12) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 7,51	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1207	
RMS	Y [mm/s]	= 10,11	

Data	Ora	Evento	Commento
02/04/2021	15:33:30	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1207.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.



24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:35	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:11	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	14:11:00	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1050, nuovo rif. 1230.
24/04/2018	14:10:20	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1050.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	40,25	7,51
2	60,50	6,12
3	121,00	1,95
4	80,50	1,40
5	100,75	0,77
6	201,50	0,64
7	141,00	0,59
8	181,50	0,42
9	282,25	0,41
10	302,25	0,38