




Date/Time 02/04/2021 16:04:57

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 22/03/2021 12:29:15

REM\LINEA 3\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B\POMPA\P1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

a rms [m/s²]

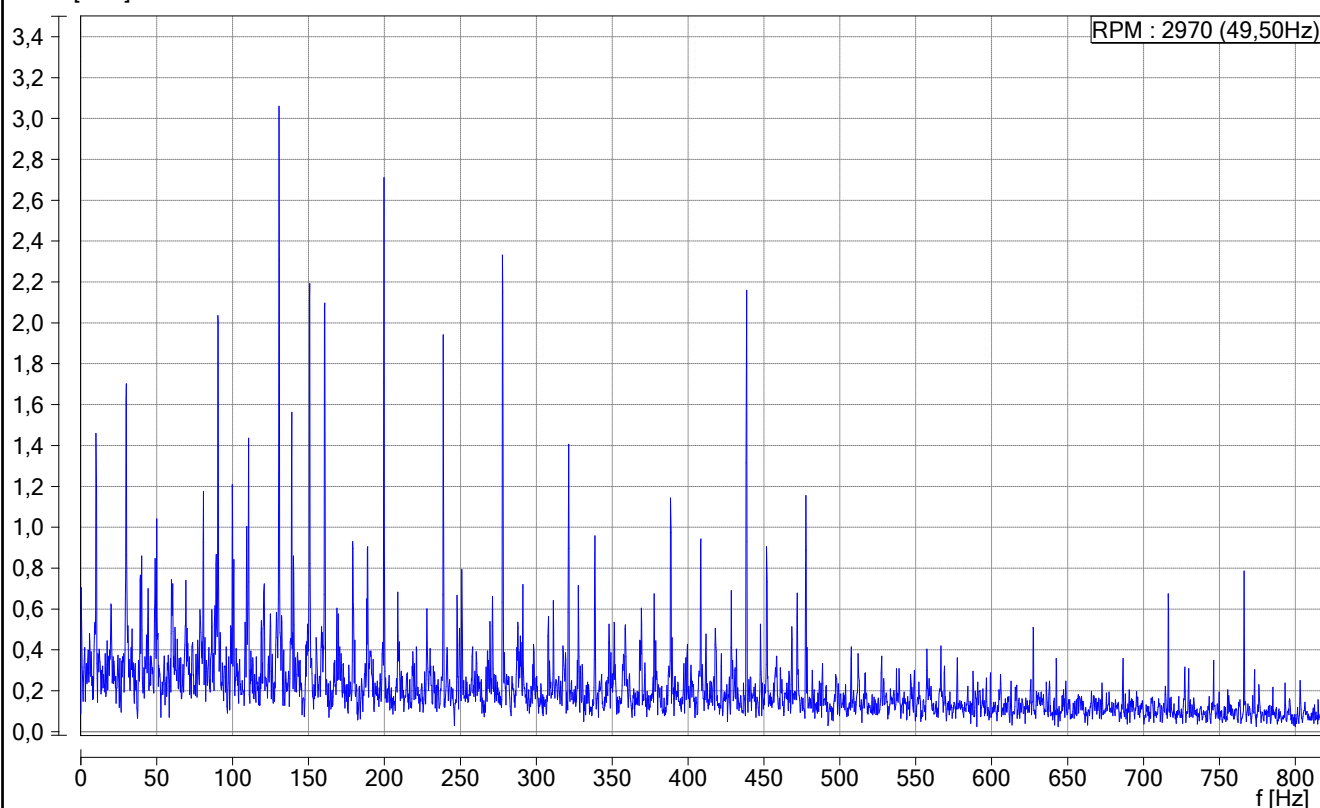

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [m/s ²]	= Non Attivo
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [m/s ²]	= Non Attivo
RPM		= 2970
RMS	Y [m/s ²]	= 11,98

Data	Ora	Evento	Commento
25/03/2021	13:41:51	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:19	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:35	Misura mancante	Misura mancante.



23/03/2021	13:38:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:48	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:23	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:07	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:54	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:55	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:33	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	130,50	3,060
2	199,75	2,710
3	277,75	2,332
4	150,75	2,192
5	438,50	2,159
6	160,75	2,097
7	90,25	2,036
8	238,75	1,941
9	30,00	1,703
10	139,00	1,563