


Date/Time 08/07/2022 09:49:21

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 07/07/2022 10:21:06

REM\LINEA 2\VENTILATORE ARIA SECONDARIA S25 C0-010X\MOTORE\M1H1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

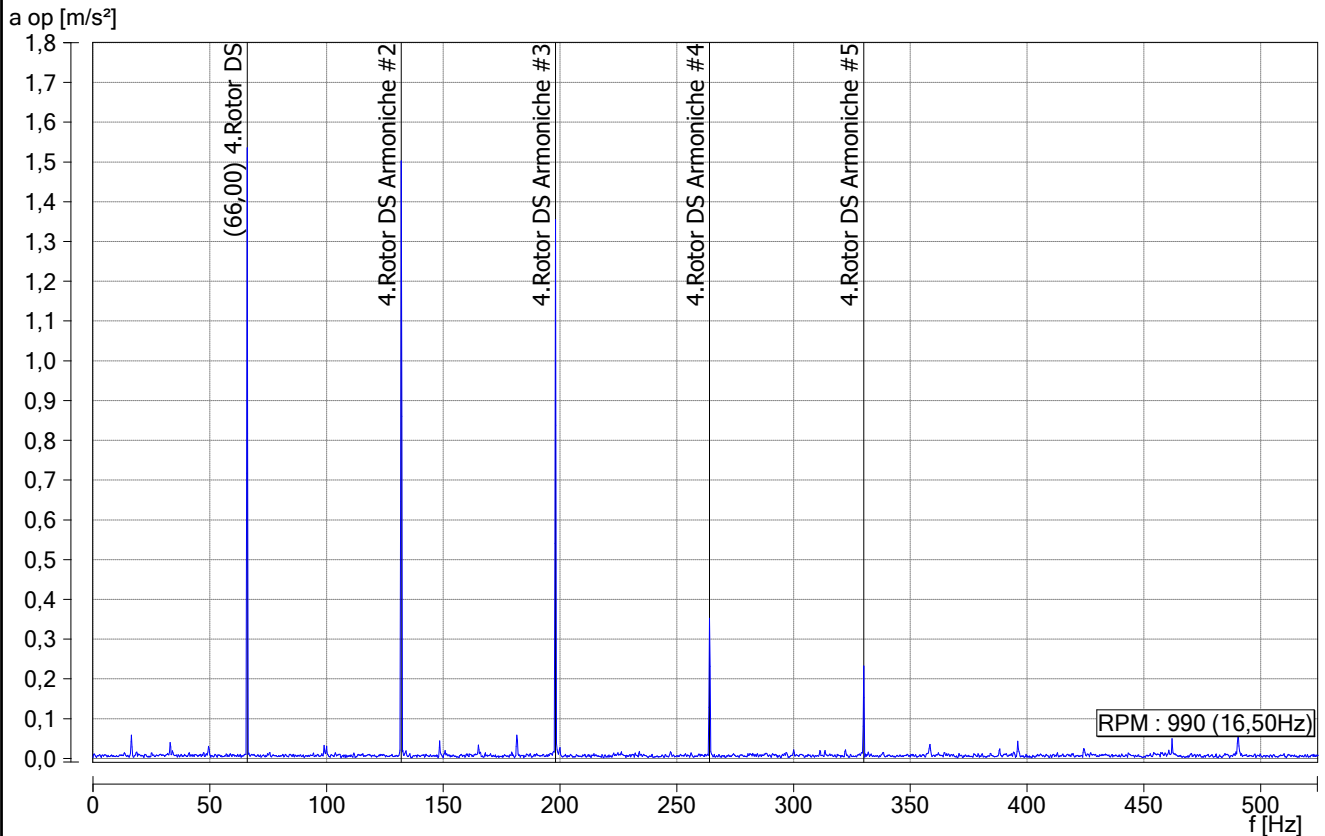

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(66,00) 4.Rotor DS
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 1,98	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	66,00	1,536
2	132,00	1,503
3	198,00	1,355
4	952,50	0,524
5	1084,50	0,517
6	886,50	0,358
7	264,00	0,353
8	1018,50	0,333
9	1150,50	0,294
10	330,00	0,233