


Date/Time 08/07/2022 09:55:57

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 07/07/2022 10:34:10

REM\LINEA 2\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019X\MOTORE\M1H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

a op [m/s²]

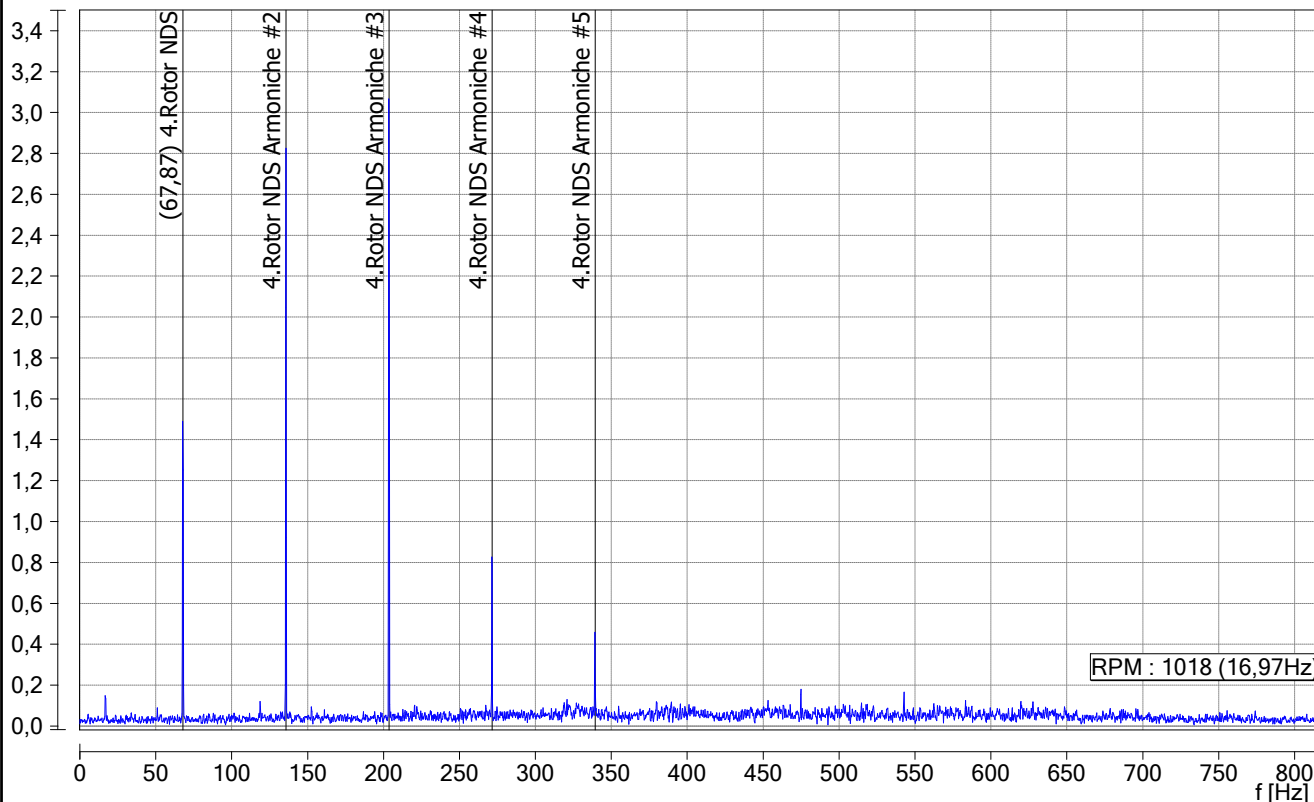

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (67,87) 4.Rotor NDS

Y [m/s²] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1480

RMS Y [m/s²] = 3,53

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	203,50	3,067
2	135,75	2,825
3	67,75	1,491
4	271,25	0,826
5	339,25	0,458
6	1113,25	0,457
7	1181,00	0,353
8	1316,75	0,216
9	977,50	0,204
10	1523,00	0,199