


Date/Time 08/07/2022 10:16:59

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 07/07/2022 10:52:05

REM\LINEA 2\POMPA POZZO CALDO B\MOTORE\M2V1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

v op [mm/s]

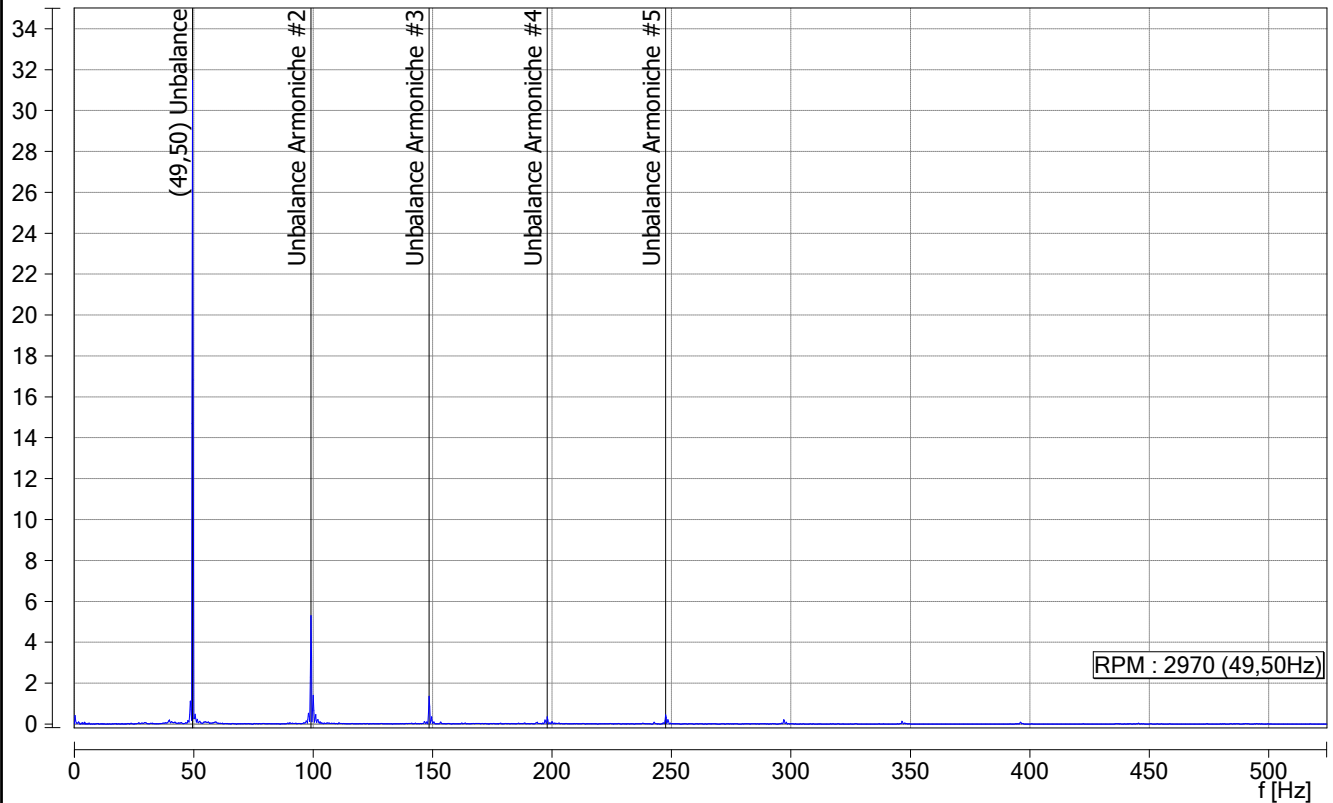

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (49,50) Unbalance

Y [mm/s] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2940

RMS Y [mm/s] = 22,65

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,50	31,47
2	99,00	5,31
3	100,00	1,41
4	148,50	1,36
5	48,50	1,13
6	98,00	0,53
7	50,50	0,48
8	101,00	0,46
9	247,50	0,45
10	0,25	0,42