


Date/Time 08/07/2022 10:45:35

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 07/07/2022 12:39:01

REM\LINEA 2\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE\M1V\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

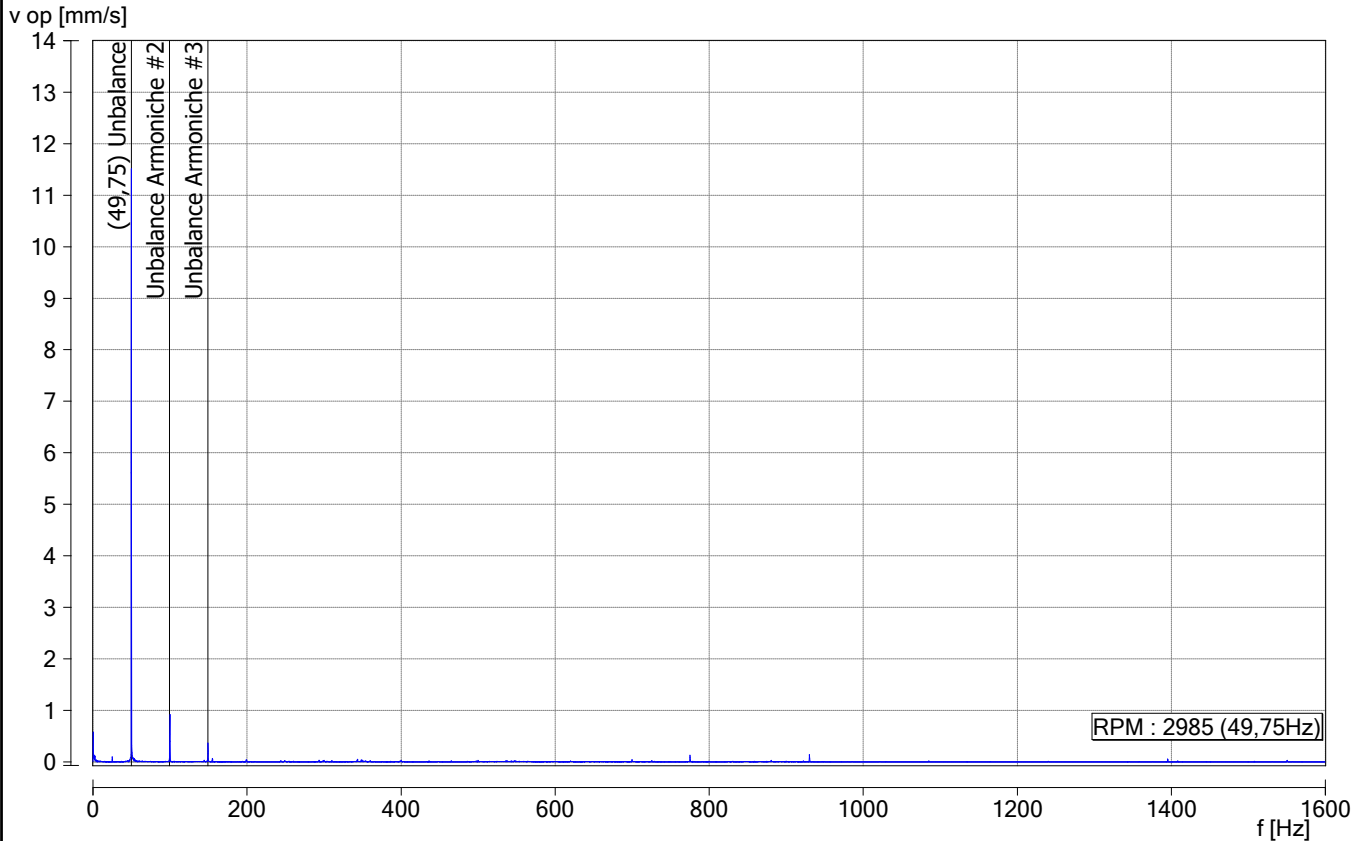

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,75) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [mm/s]	= 8,19	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	11,51
2	100,00	0,92
3	0,25	0,58
4	149,25	0,36
5	930,25	0,14
6	1,75	0,13
7	775,25	0,13
8	2,75	0,11
9	1,25	0,10
10	25,00	0,10