


Date/Time 08/07/2022 10:58:53

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 07/07/2022 11:52:35

REM\LINEA 2\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410B \MOTORE\M1V\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

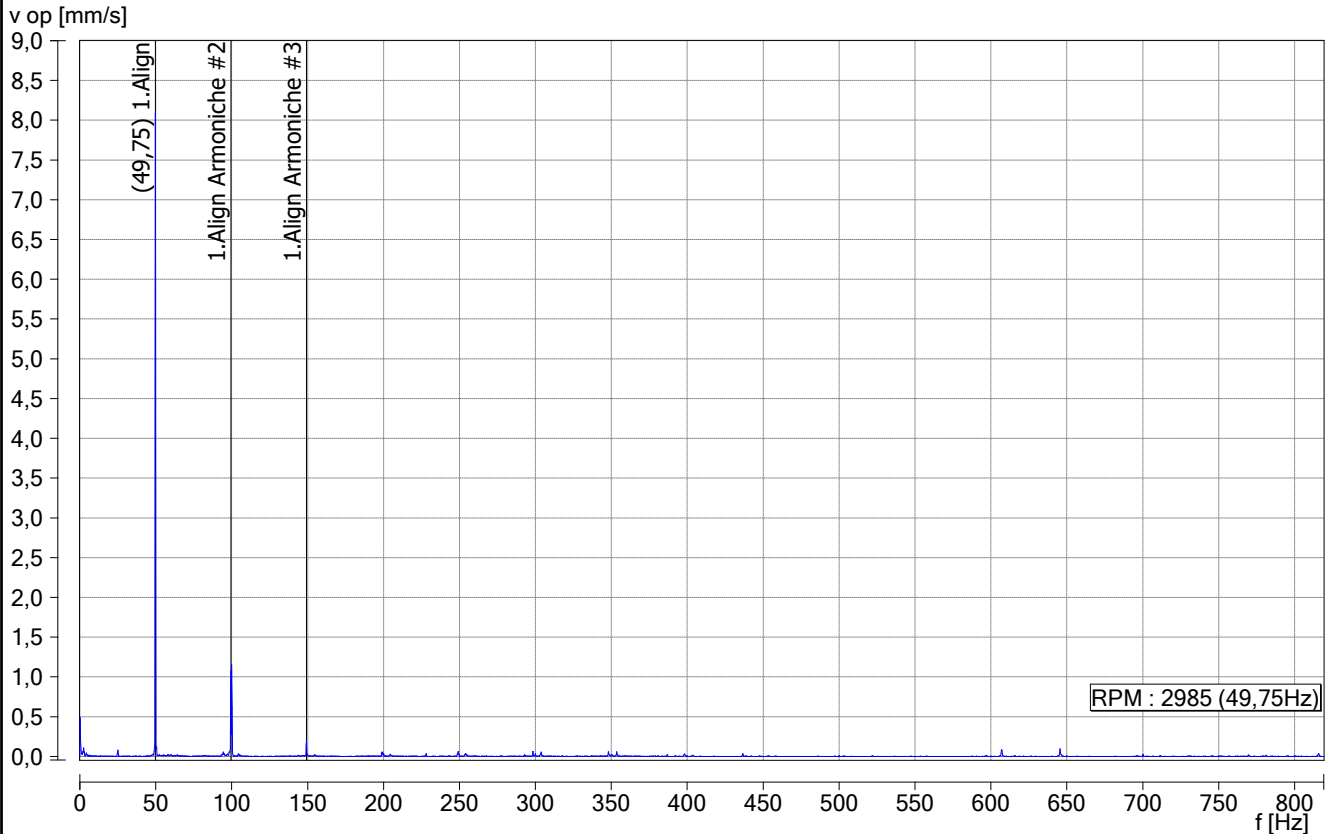

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,75) 1.Align
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [mm/s]	= 5,85	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	8,10
2	100,00	1,16
3	99,50	1,08
4	0,25	0,49
5	149,25	0,20
6	50,50	0,12
7	2,50	0,11
8	645,50	0,10
9	607,00	0,08
10	25,00	0,08