


Date/Time 08/07/2022 09:21:43

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 07/07/2022 11:42:53

REM\LINEA 2\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B\MOTORE\M1H\raf gri.srveas

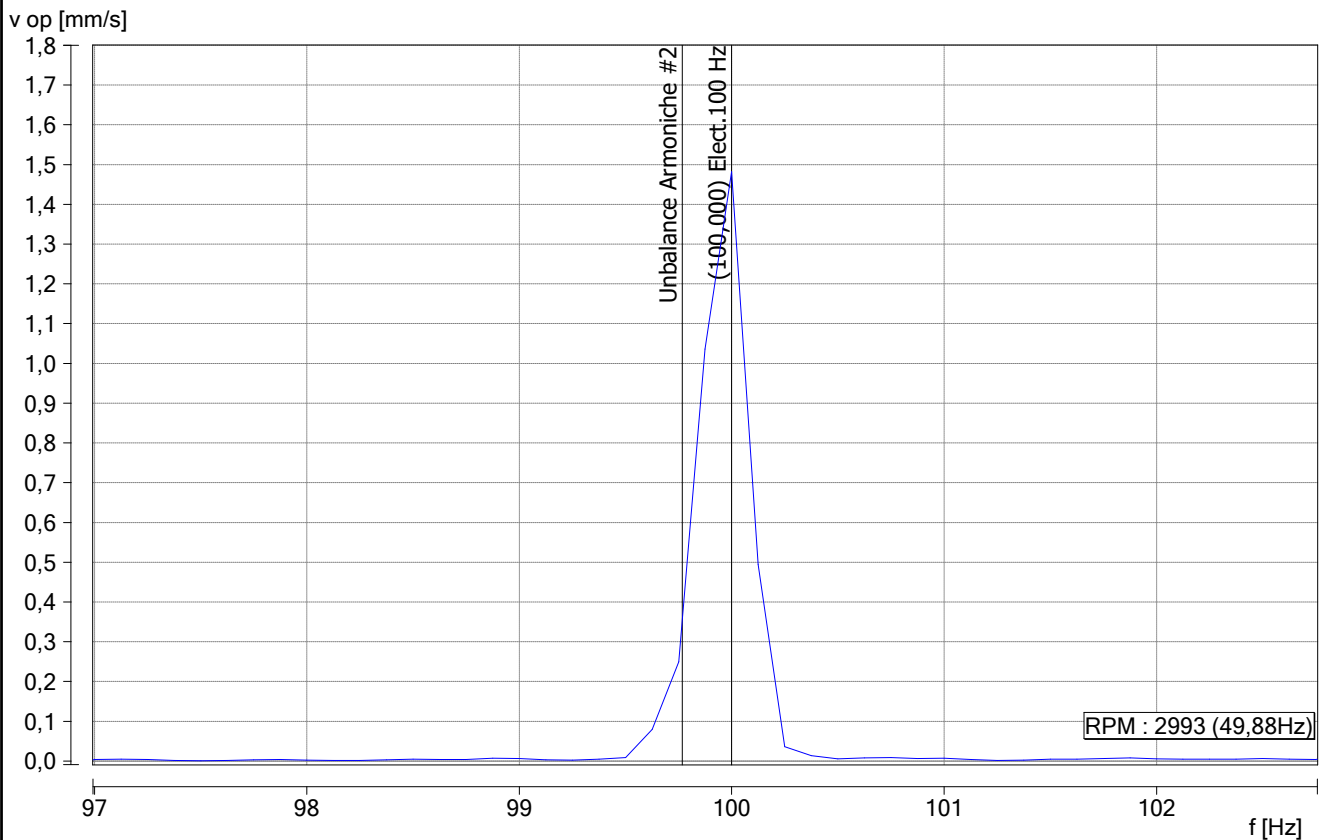

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,88) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(100,000) Elect. 100 Hz
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [mm/s]	= 1,38	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	100,00	1,48
2	200,00	1,00
3	49,88	0,56
4	0,13	0,30
5	299,38	0,26
6	149,75	0,21
7	299,88	0,10
8	154,25	0,09
9	222,88	0,09
10	240,00	0,06