


Date/Time 08/07/2022 09:14:28

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 07/07/2022 11:44:54

REM\LINEA 2\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B\MOTORE\M1H\raf gr.srveas

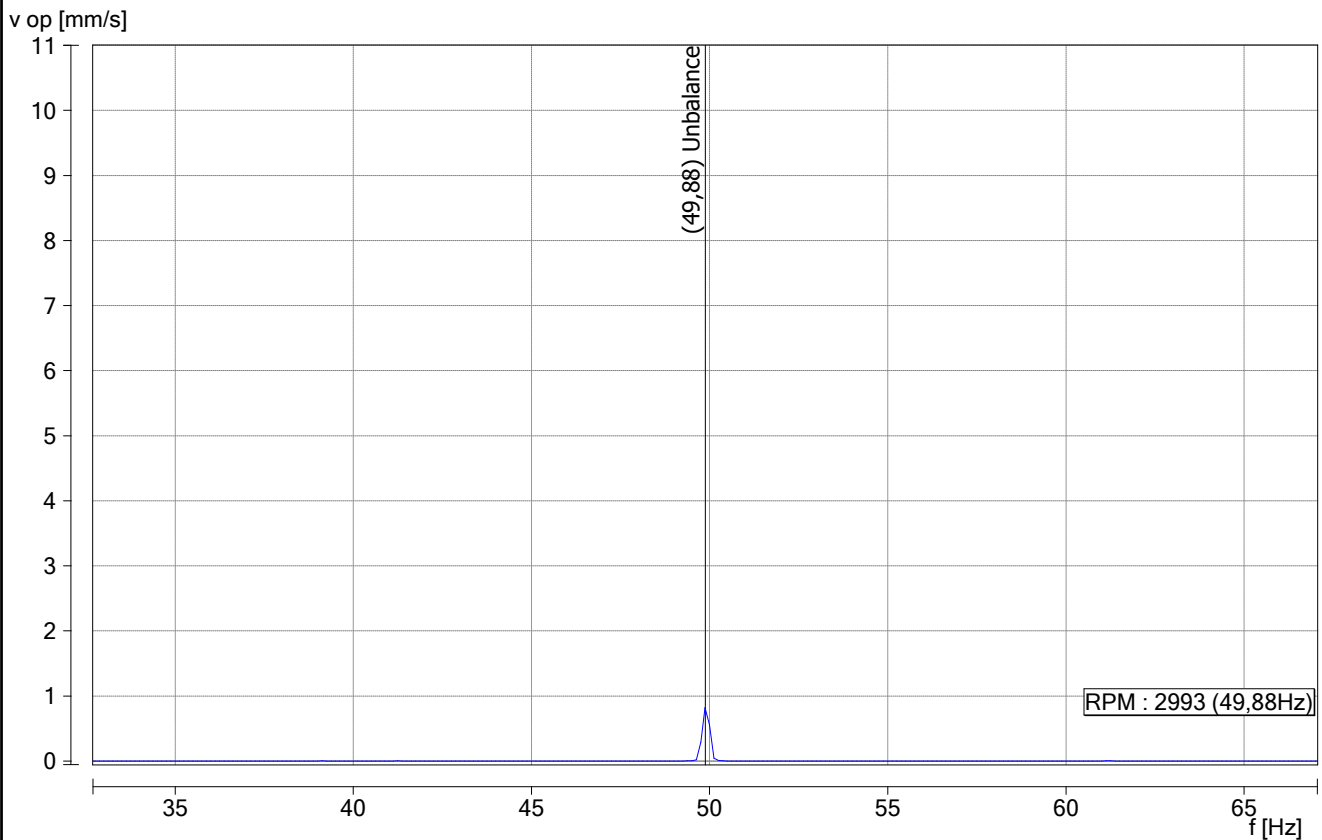

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (100,000) Elect. 100 Hz

Y [mm/s] = Non Attivo (49,88) Unbalance

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2970

RMS Y [mm/s] = 6,69

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	100,00	9,40
2	49,88	0,82
3	200,00	0,37
4	0,13	0,25
5	183,13	0,15
6	154,25	0,14
7	95,00	0,10
8	150,63	0,10
9	154,63	0,10
10	2,13	0,08