


Date/Time 23/10/2022 21:47:56

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 20/10/2022 15:33:00

REMLINEA 1\POMPA POZZO CALDO B\MOTORE N° GJ01210002\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

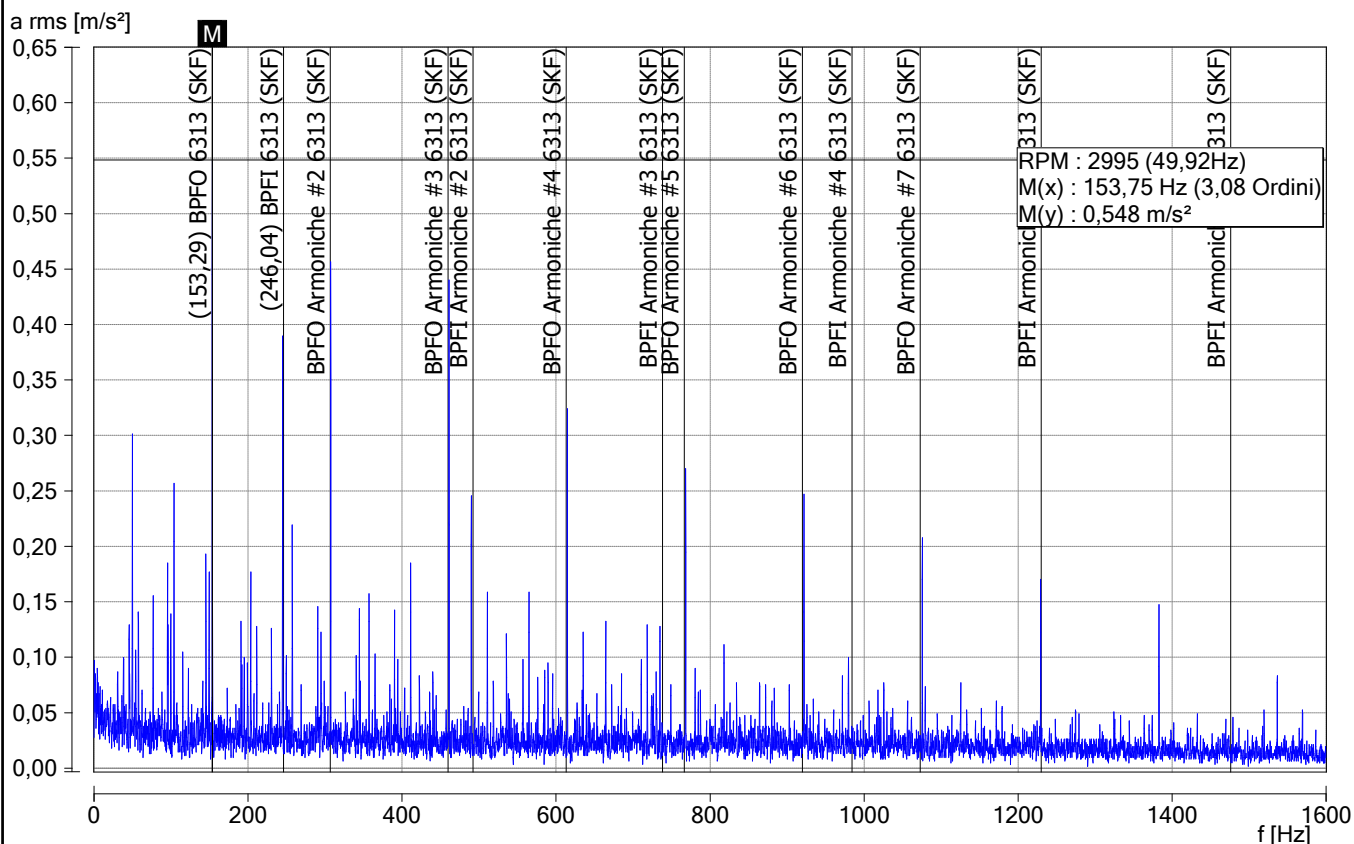

Cursore Principale X [Hz] = 153,75 (153,29) BPFO 6313 (SKF)

Y [m/s²] = 0,548 (246,04) BPFI 6313 (SKF)

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 2995

RMS Y [m/s²] = 2,01

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	153,75	0,548
2	307,25	0,457
3	461,00	0,440
4	245,00	0,390
5	614,75	0,324
6	49,75	0,301
7	768,25	0,270
8	103,75	0,257
9	922,00	0,247
10	490,00	0,246