


Date/Time 23/10/2022 22:40:47

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 20/10/2022 15:52:22

REMLINEA 2\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE\M1V\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

v rms [mm/s]

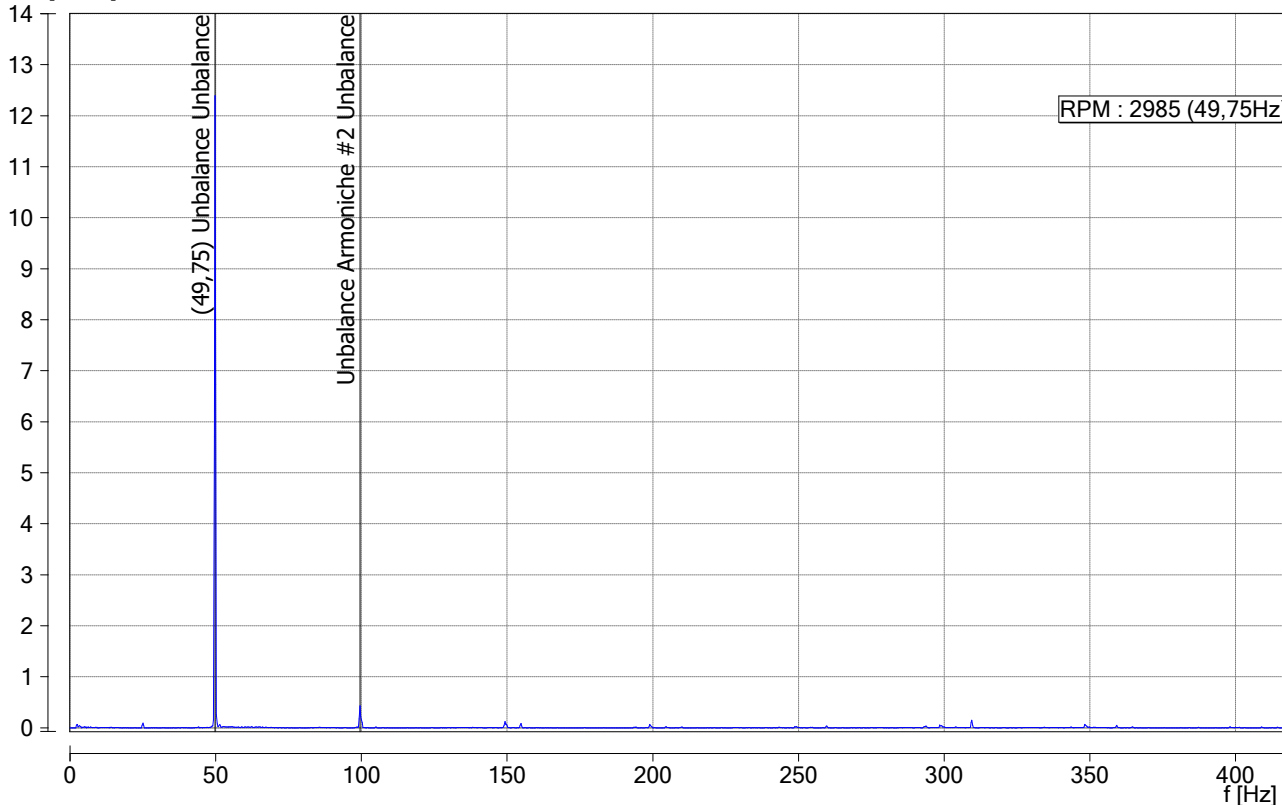

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (49,75) Unbalance Unbalance

Y [mm/s] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2979

RMS Y [mm/s] = 12,41

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	12,39
2	99,50	0,43
3	309,50	0,15
4	149,25	0,12
5	928,25	0,10
6	25,00	0,10
7	154,75	0,08
8	149,75	0,07
9	199,00	0,07
10	773,50	0,07