


Date/Time 24/10/2022 18:38:53

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 20/10/2022 13:51:26

REMLINEA 2\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S2H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

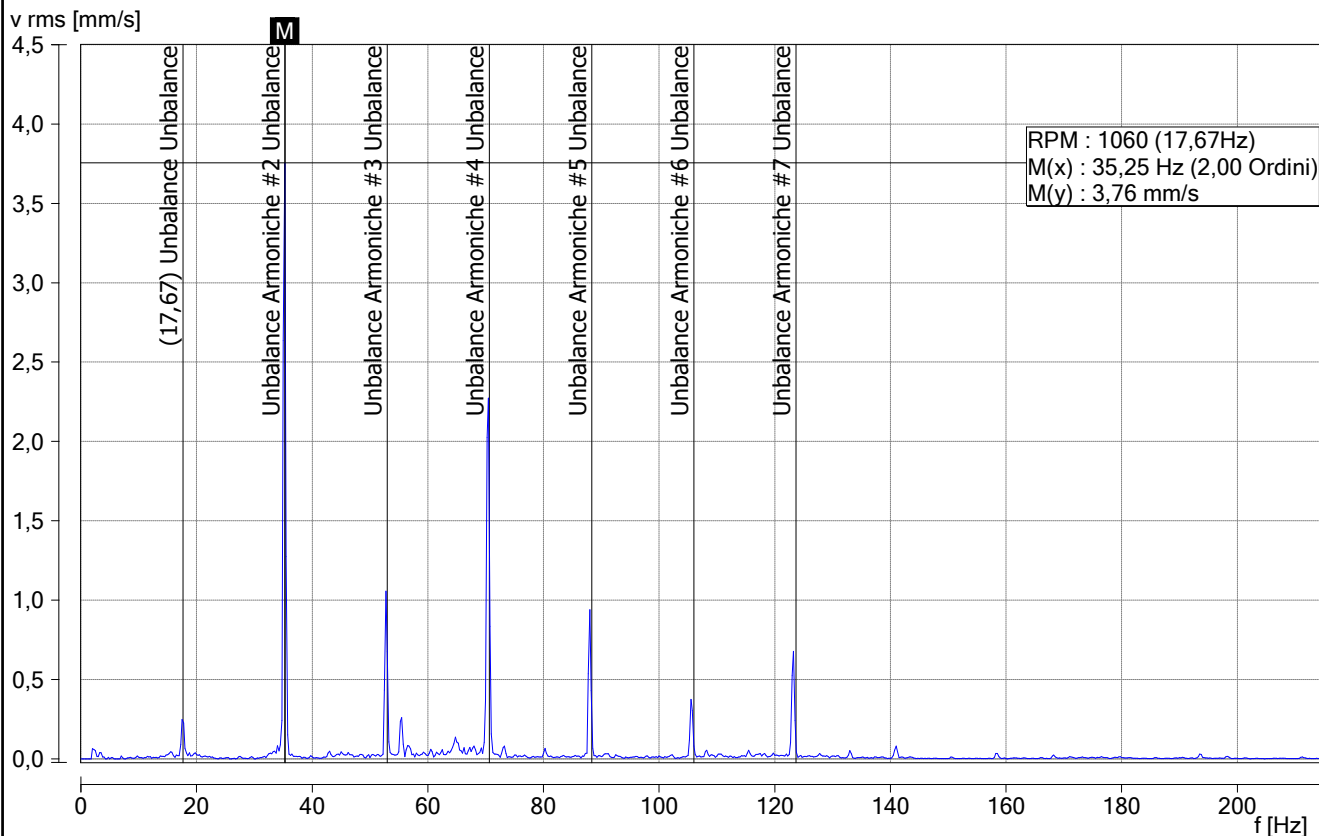

Cursore Principale	X [Hz]	= 35,25	(17,67) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 3,76	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1060	
RMS	Y [mm/s]	= 4,71	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	35,25	3,76
2	70,50	2,27
3	52,75	1,06
4	88,00	0,94
5	123,25	0,68
6	105,50	0,38
7	55,50	0,26
8	17,50	0,25
9	64,75	0,14
10	56,50	0,08