


Date/Time 24/10/2022 19:18:32

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 20/10/2022 10:00:08

REMLINEA 3\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE SEIPEE
N°S062118265.2\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

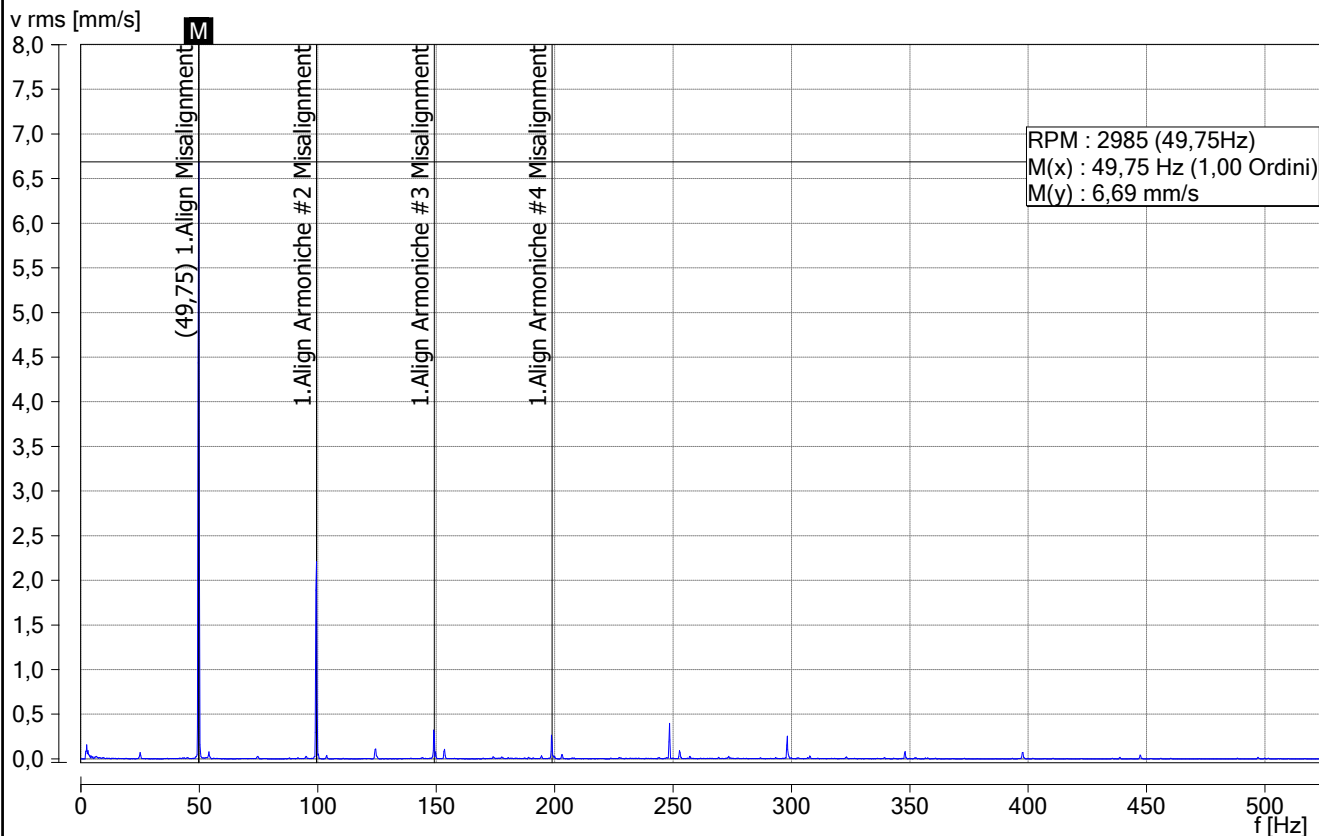

Cursore Principale X [Hz] = 49,75 (49,75) 1.Align Misalignment

Y [mm/s] = 6,69

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2985

RMS Y [mm/s] = 7,08

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	6,69
2	99,50	2,21
3	248,50	0,40
4	149,00	0,32
5	198,75	0,26
6	298,25	0,25
7	2,50	0,16
8	124,50	0,11
9	153,50	0,11
10	3,00	0,09