


Date/Time 19/07/2023 12:01:38

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 13/07/2023 09:28:27

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTORE\M1V\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

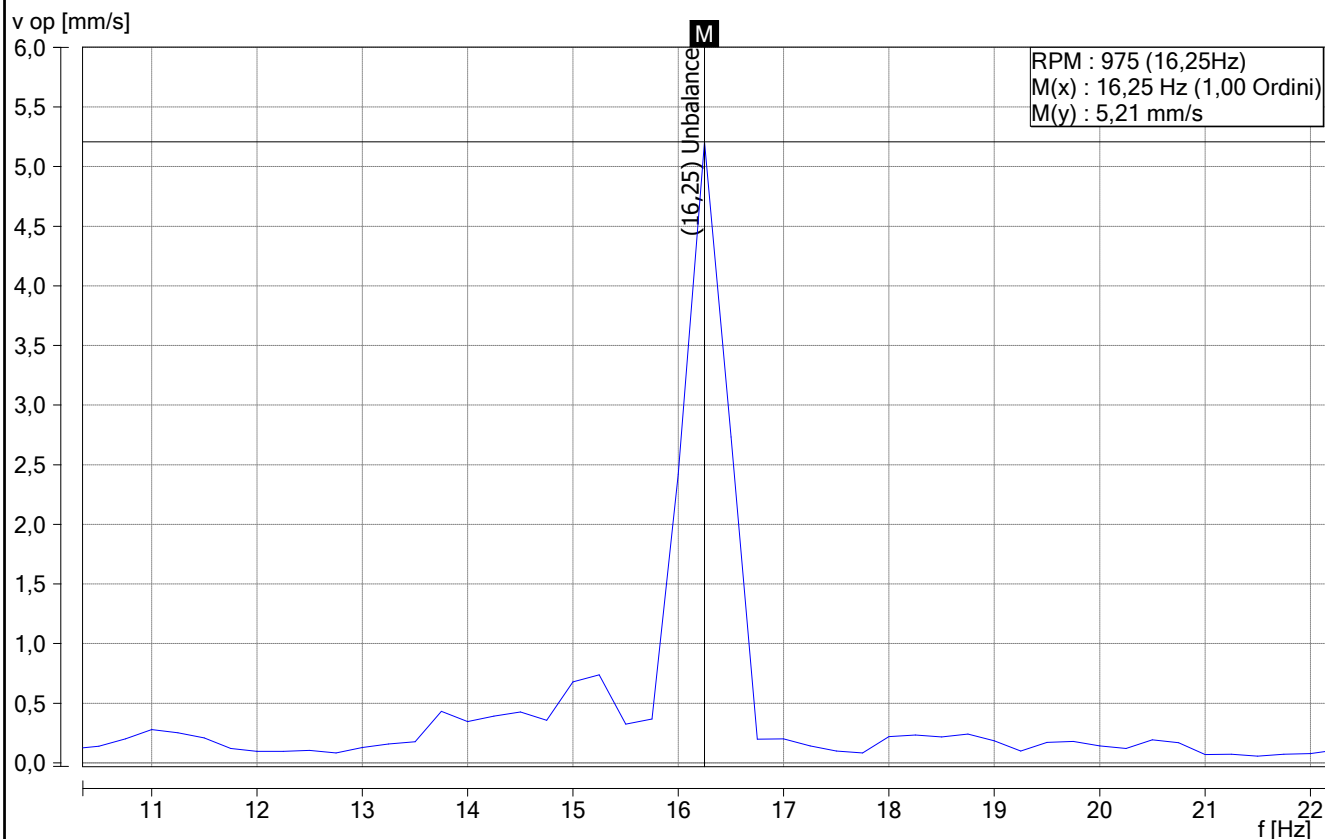

Cursore X [Hz] = 16,25 (16,25) Unbalance
Principale

Y [mm/s] = 5,21

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 975

RMS Y [mm/s] = 4,37

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,25	5,21
2	9,50	2,75
3	8,00	1,02
4	15,25	0,74
5	7,00	0,62
6	13,75	0,43
7	14,50	0,43
8	2,00	0,40
9	845,75	0,32
10	3,00	0,31