


Data e ora della misurazione13/07/2023 09:41:44

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005B\MOTORE\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

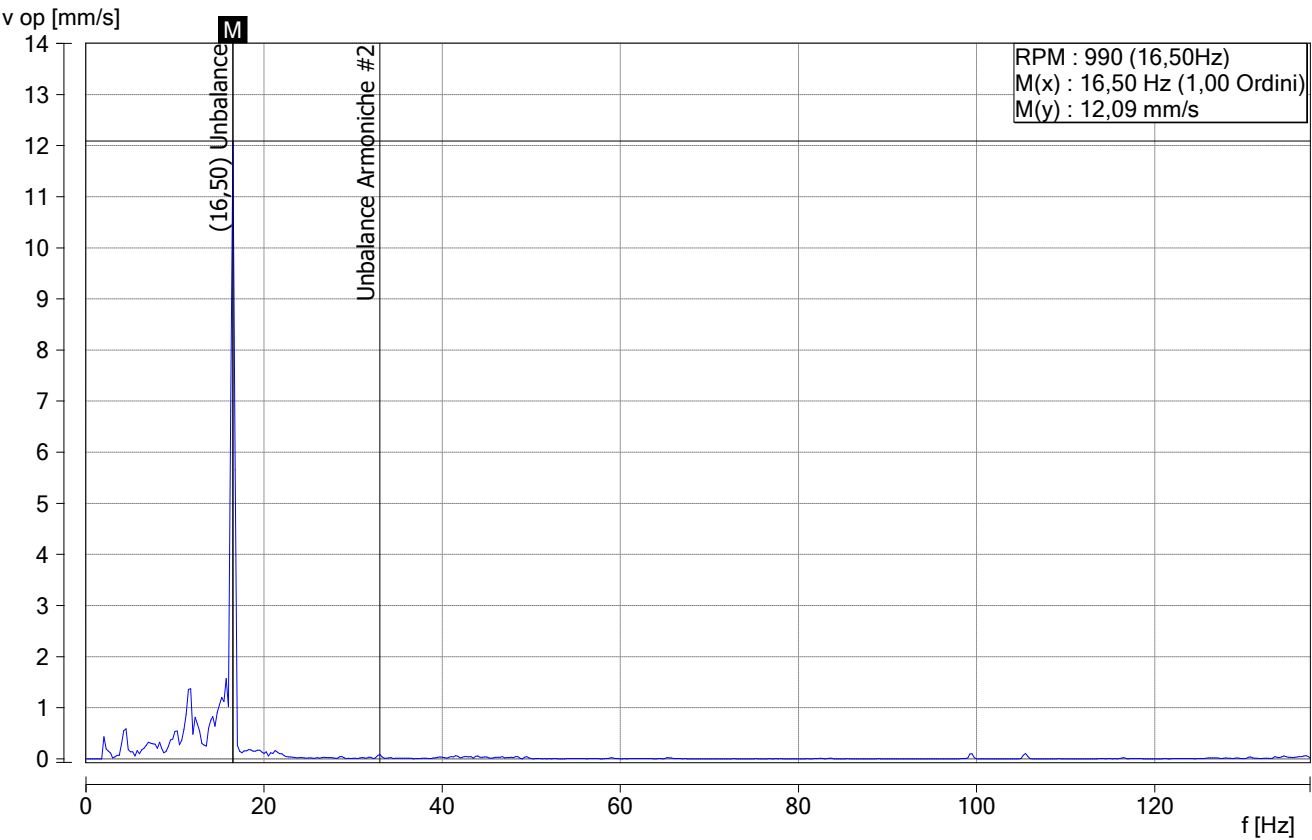

Cursore Principale	X [Hz]	= 16,50	(16,50) Unbalance
	Y [mm/s]	= 12,09	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 990	
RMS	Y [mm/s]	= 8,80	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,50	12,09
2	15,75	1,57
3	11,75	1,37
4	15,25	1,20
5	14,25	0,83
6	12,25	0,81
7	4,50	0,59
8	10,25	0,54
9	2,00	0,43
10	854,50	0,37