


Date/Time 19/07/2023 14:31:48

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 14/07/2023 12:41:09

REM\LINEA 1\POMPA POZZO CALDO A\POMPA\P2A\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

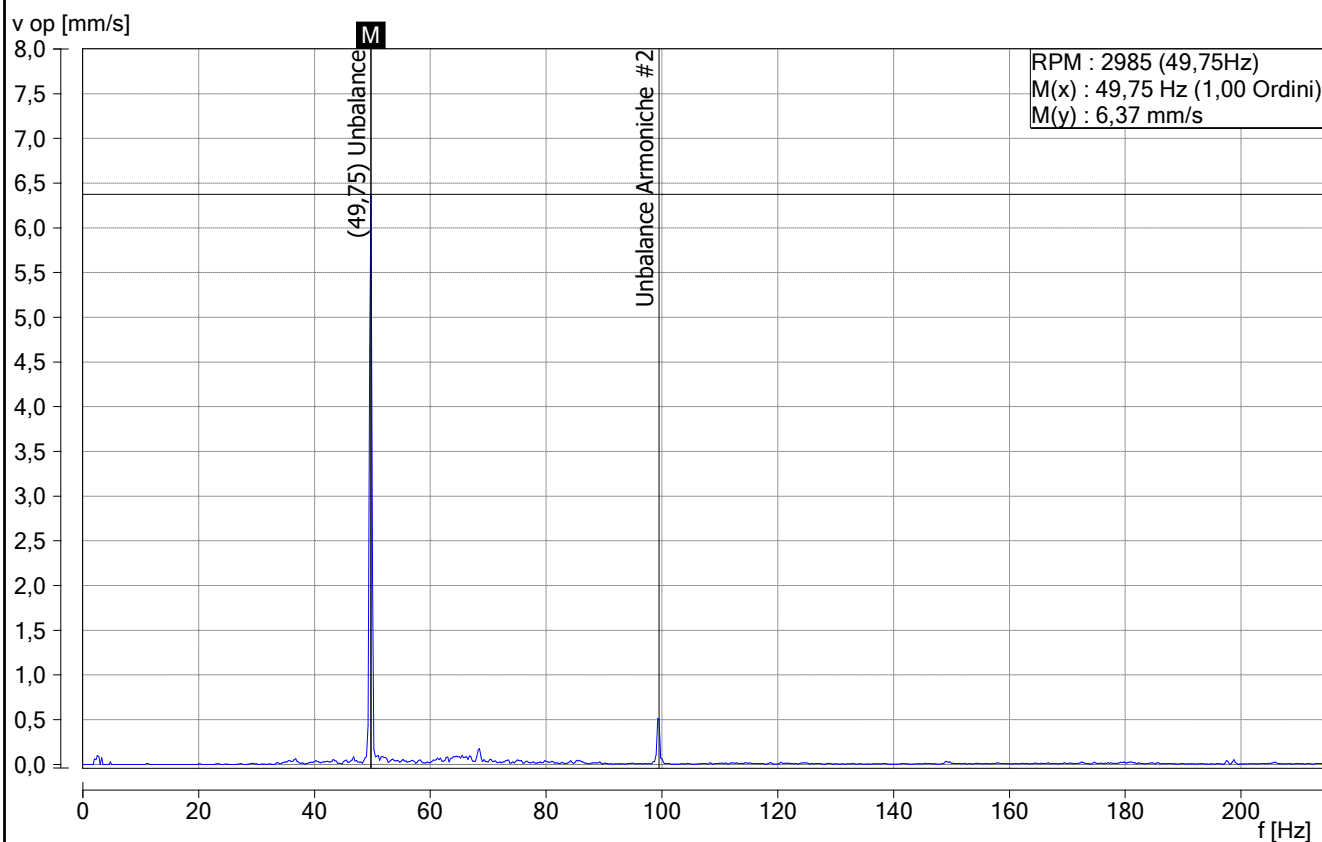

Cursore X [Hz] = 49,75 (49,75) Unbalance
Principale

Y [mm/s] = 6,37
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2985

RMS Y [mm/s] = 4,61

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	6,37
2	99,25	0,52
3	871,50	0,43
4	891,75	0,40
5	1088,75	0,38
6	851,25	0,34
7	653,50	0,30
8	633,25	0,24
9	217,75	0,20
10	435,50	0,18