


Date/Time 19/07/2023 15:30:08

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 13/07/2023 14:01:40

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S1H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

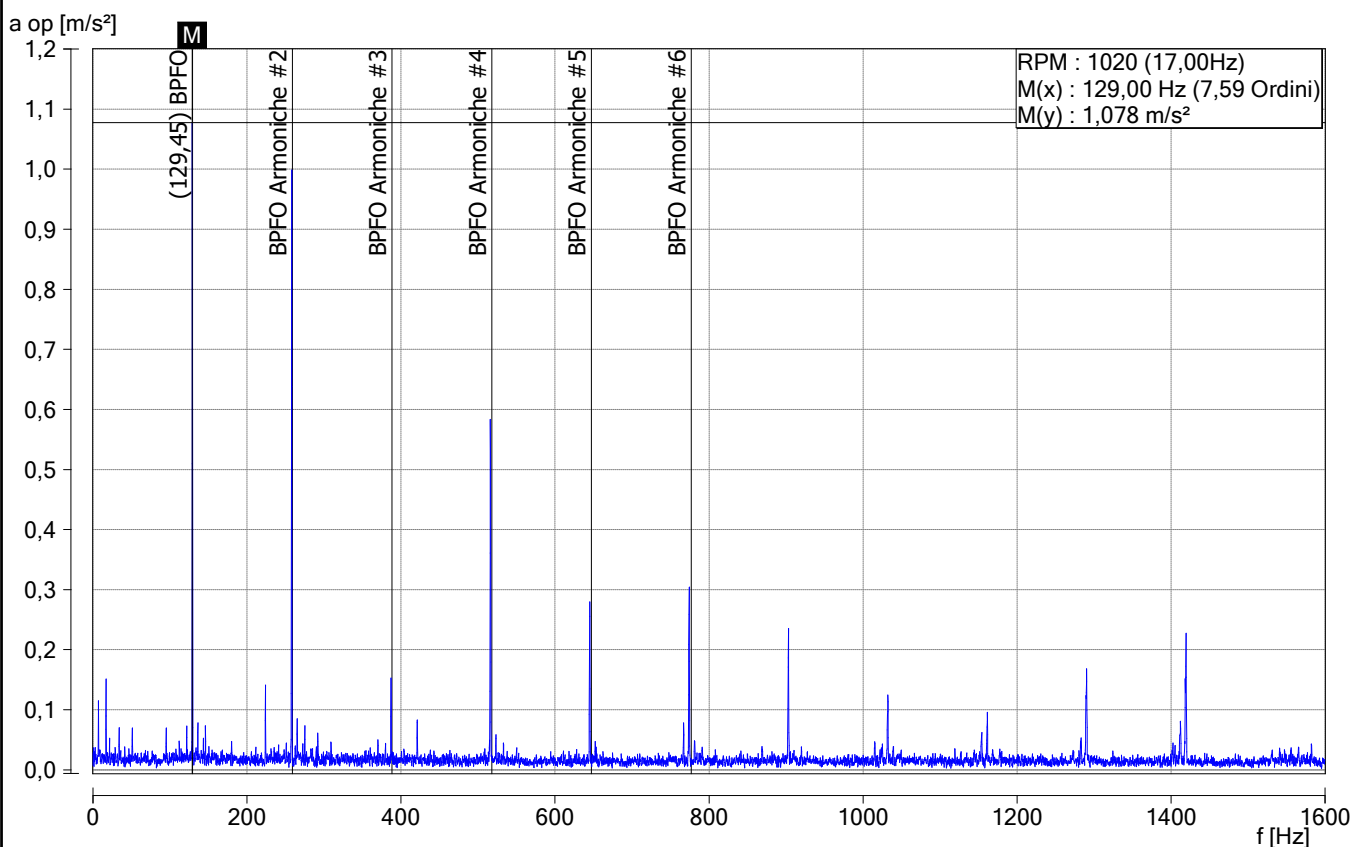

Cursore Principale X [Hz] = 129,00 (129,45) BPFO

Y [m/s²] = 1,078

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1020

RMS Y [m/s²] = 1,38

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	129,00	1,078
2	258,00	0,999
3	516,00	0,583
4	774,25	0,304
5	645,25	0,279
6	903,25	0,236
7	1419,50	0,227
8	1290,50	0,168
9	387,00	0,153
10	1418,50	0,152