


Date/Time 19/07/2023 15:57:53

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 13/07/2023 13:14:57

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTORE\M1V\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

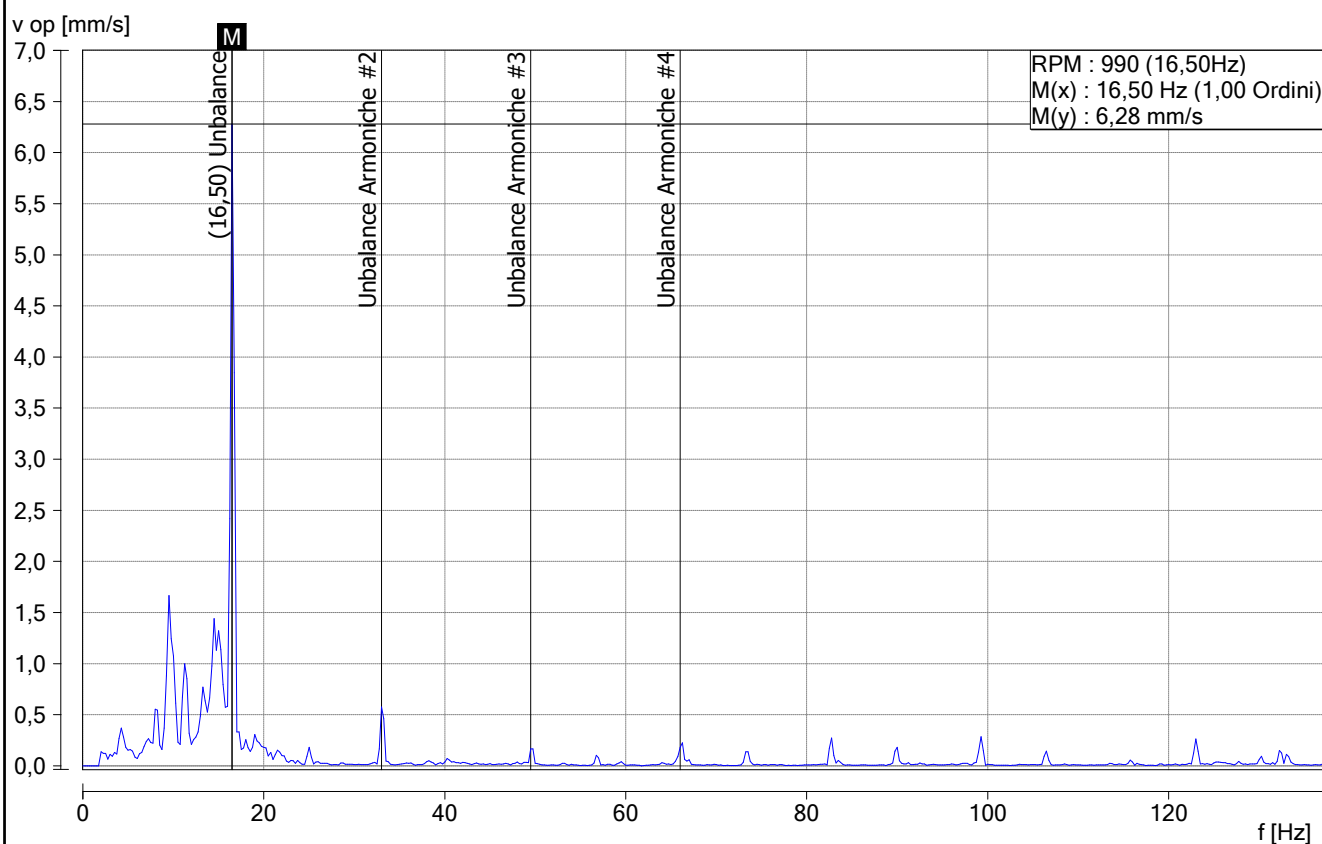

Cursore X [Hz] = 16,50 (16,50) Unbalance

Principale

Y [mm/s] = 6,28

Cursore delta

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 990

RMS Y [mm/s] = 4,98

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,50	6,28
2	9,50	1,66
3	14,50	1,44
4	15,00	1,32
5	11,25	1,00
6	13,25	0,77
7	33,00	0,58
8	8,00	0,55
9	4,25	0,37
10	17,25	0,33