


Data e ora della misurazione13/07/2023 13:25:26

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005B\MOTORE\M1V\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

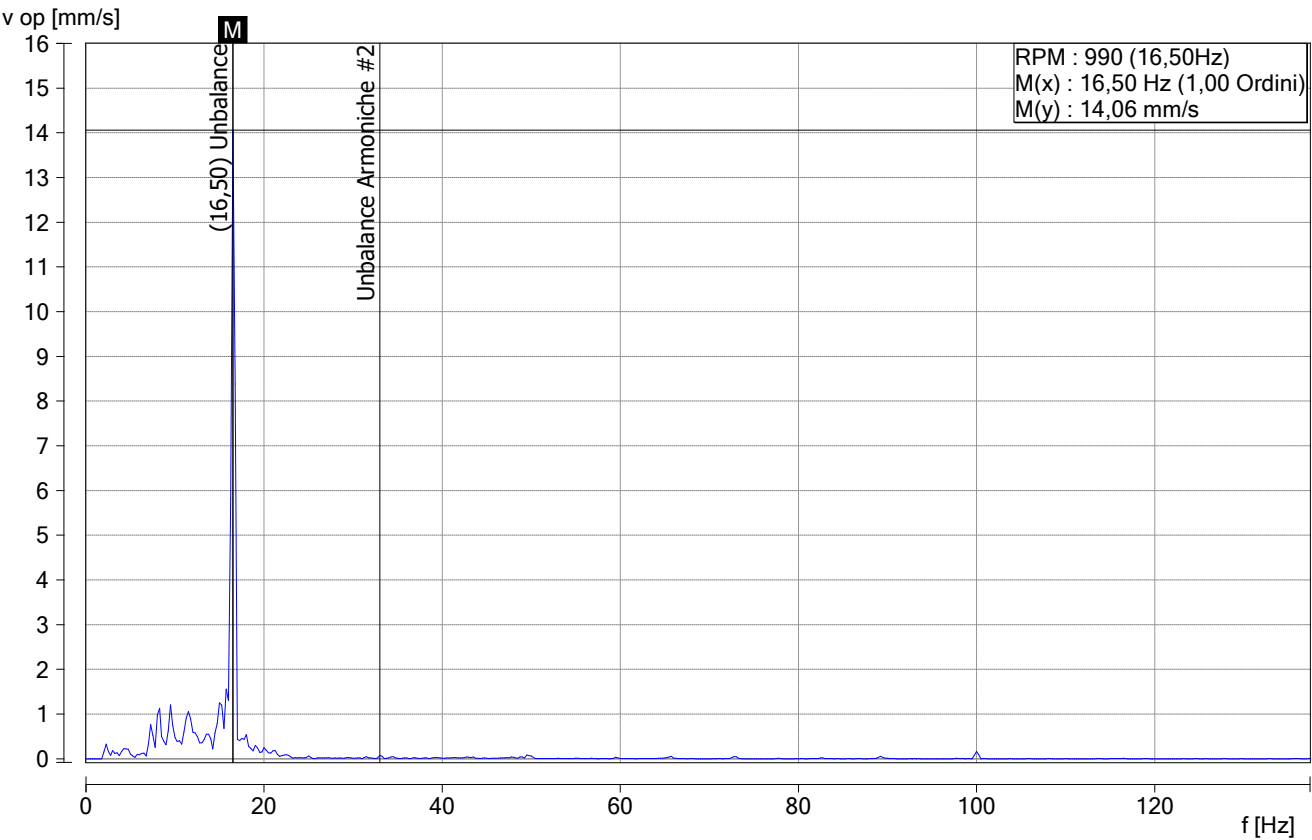

Cursore X [Hz] = 16,50 (16,50) Unbalance
Principale
Y [mm/s] = 14,06
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [mm/s] = Non Attivo
RPM = 990
RMS Y [mm/s] = 10,19

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,50	14,06
2	15,75	1,56
3	15,00	1,25
4	9,50	1,21
5	8,25	1,13
6	11,50	1,06
7	7,25	0,77
8	13,50	0,55
9	18,00	0,54
10	17,50	0,46