


Data e ora della misurazione03/04/2024 10:38:24

REM\LINEA 1\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B\MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

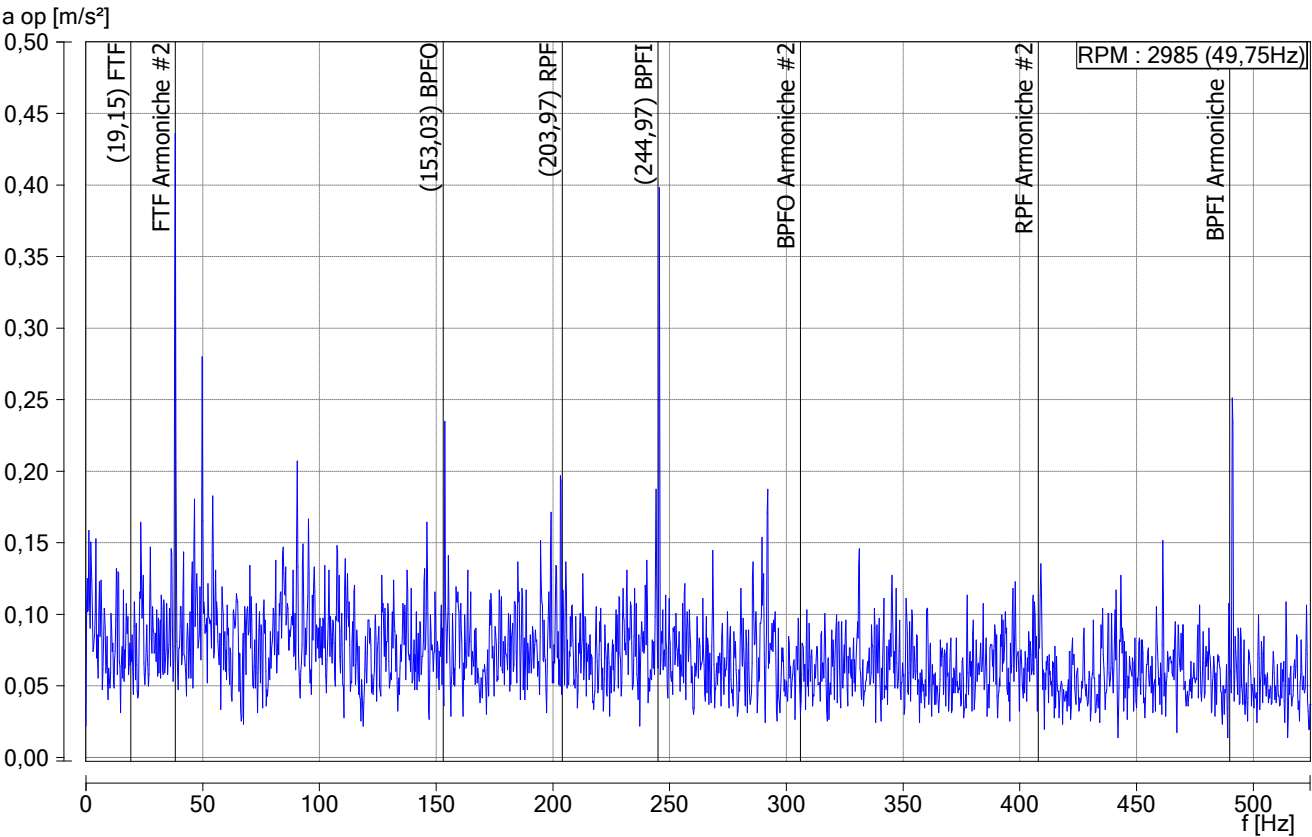

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(153,03) BPFO
	Y [m/s²]	= Non Attivo	(244,97) BPFI
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	(203,97) RPF
	Y [m/s²]	= Non Attivo	(19,15) FTF
RPM		= 2970	
RMS	Y [m/s²]	= 2,14	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	38,25	0,436
2	245,50	0,398
3	49,75	0,280
4	491,00	0,251
5	153,75	0,235
6	90,50	0,207
7	203,25	0,197
8	768,75	0,189
9	244,25	0,187
10	292,00	0,187