


Data e ora della misurazione03/04/2024 13:48:49

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTORE\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

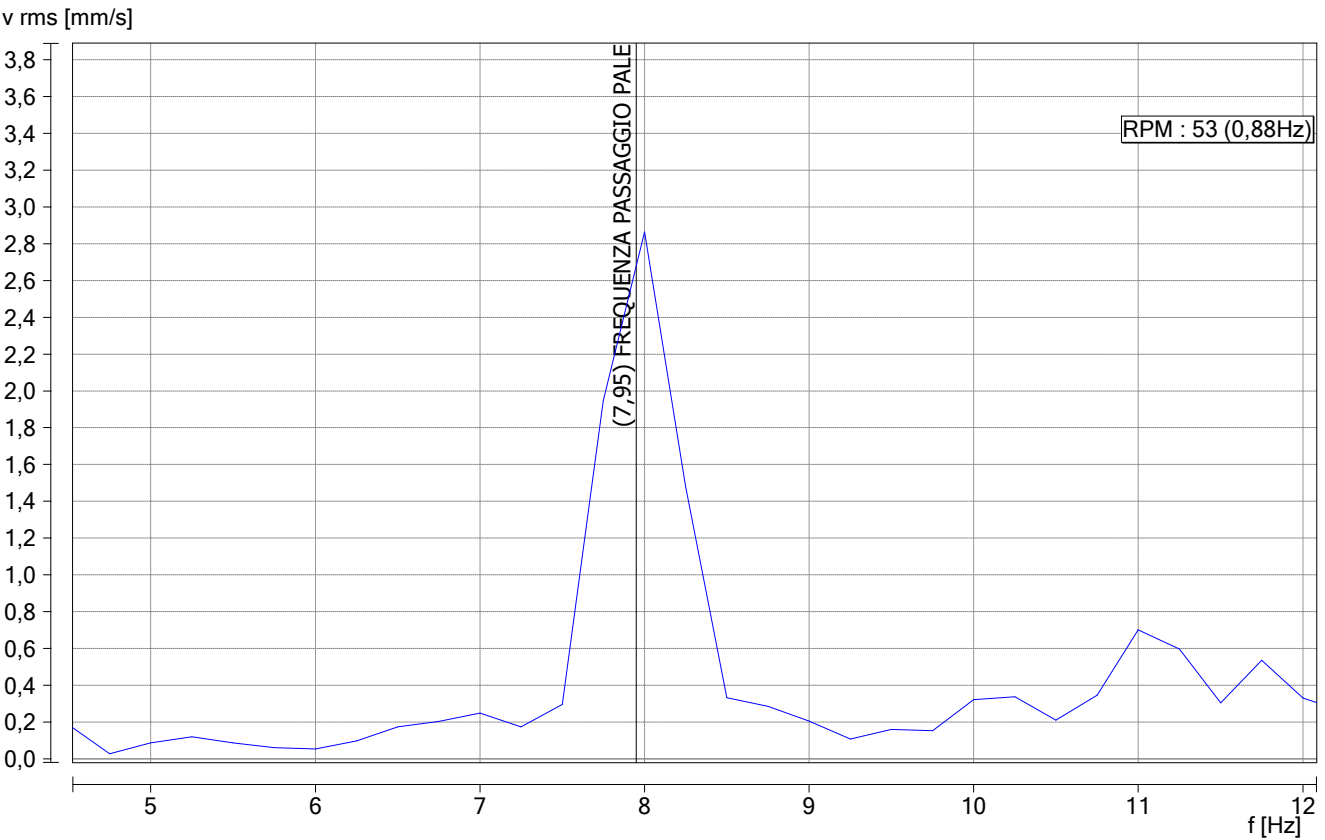

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(7,95) FREQUENZA PASSAGGIO PALE
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 988	
RMS	Y [mm/s]	= 4,51	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	13,75	3,23
2	8,00	2,86
3	11,00	0,70
4	11,75	0,54
5	4,00	0,36
6	16,50	0,34
7	10,25	0,34
8	16,00	0,30
9	27,50	0,27
10	7,00	0,25