


Data e ora della misurazione24/01/2024 12:22:34

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S2V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

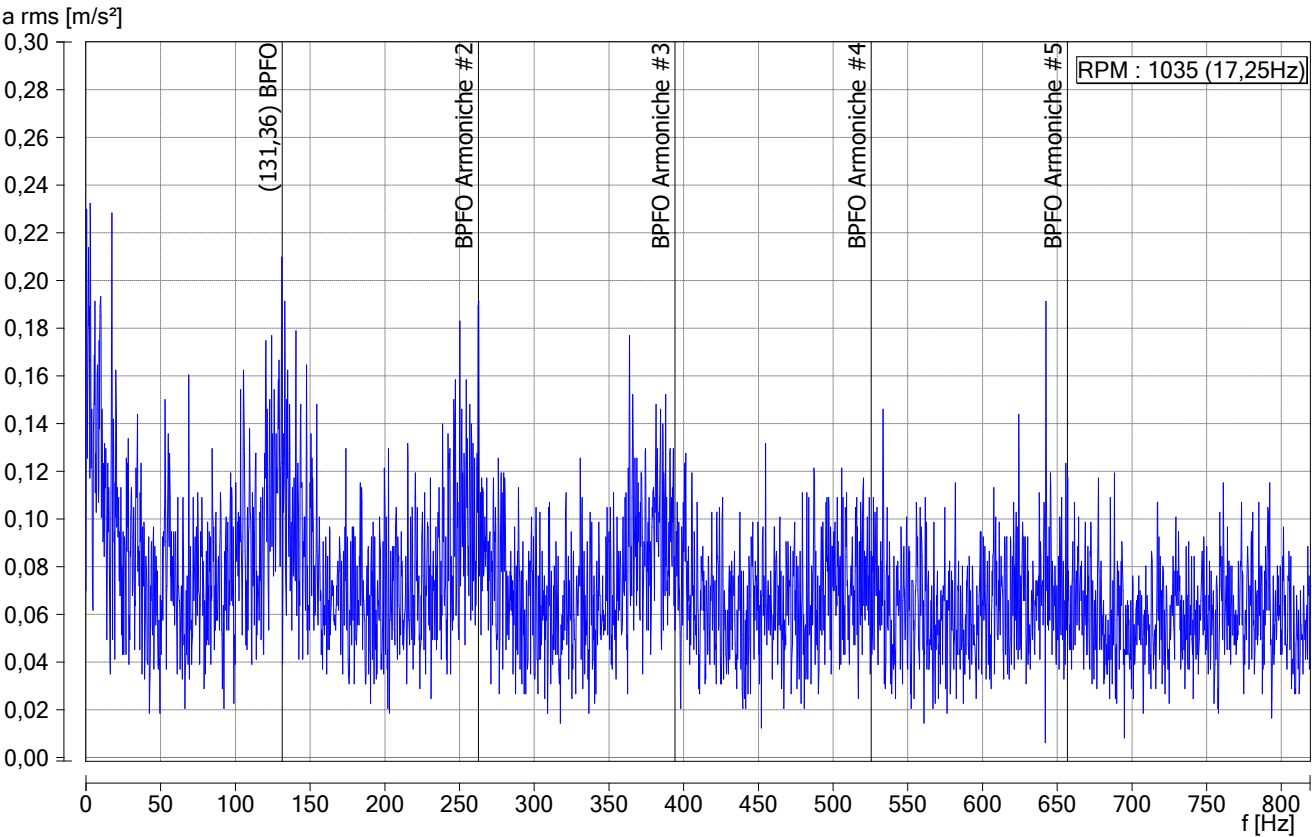

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(131,36) BPFO
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [m/s²]	= 3,50	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	2,75	0,232
2	0,50	0,230
3	17,25	0,228
4	1,75	0,214
5	131,00	0,210
6	9,75	0,193
7	6,00	0,191
8	133,00	0,191
9	262,75	0,191
10	642,50	0,191