


Data e ora della misurazione24/01/2024 14:20:50

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005B\MOTORE\M1V\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

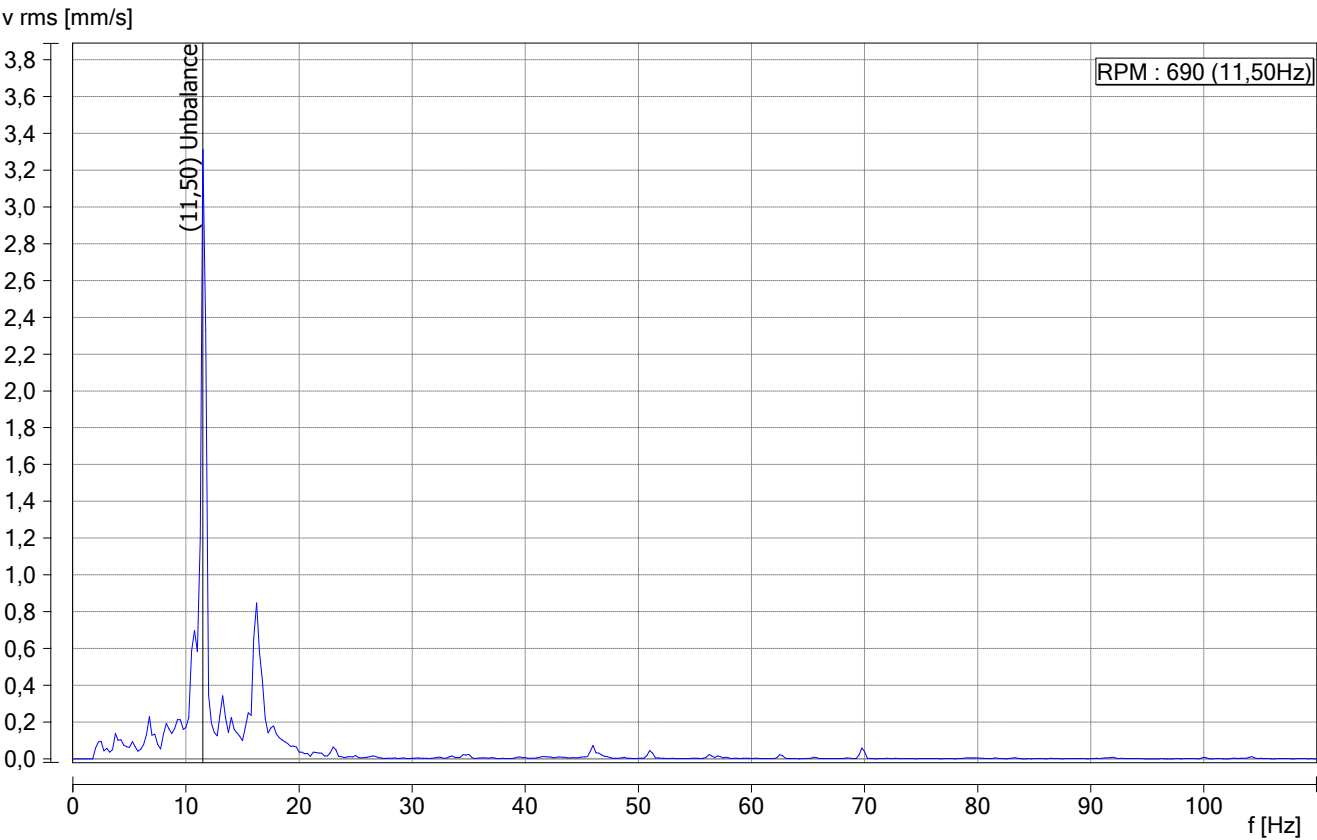

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(11,50) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 988	
RMS	Y [mm/s]	= 3,57	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	11,50	3,31
2	16,25	0,85
3	10,75	0,70
4	13,25	0,34
5	15,50	0,25
6	6,75	0,23
7	811,25	0,23
8	14,00	0,22
9	9,25	0,21
10	8,25	0,19