


Data e ora della misurazione24/01/2024 12:28:29

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA SECONDARIA S25 C0-010X\MOTORE\M1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

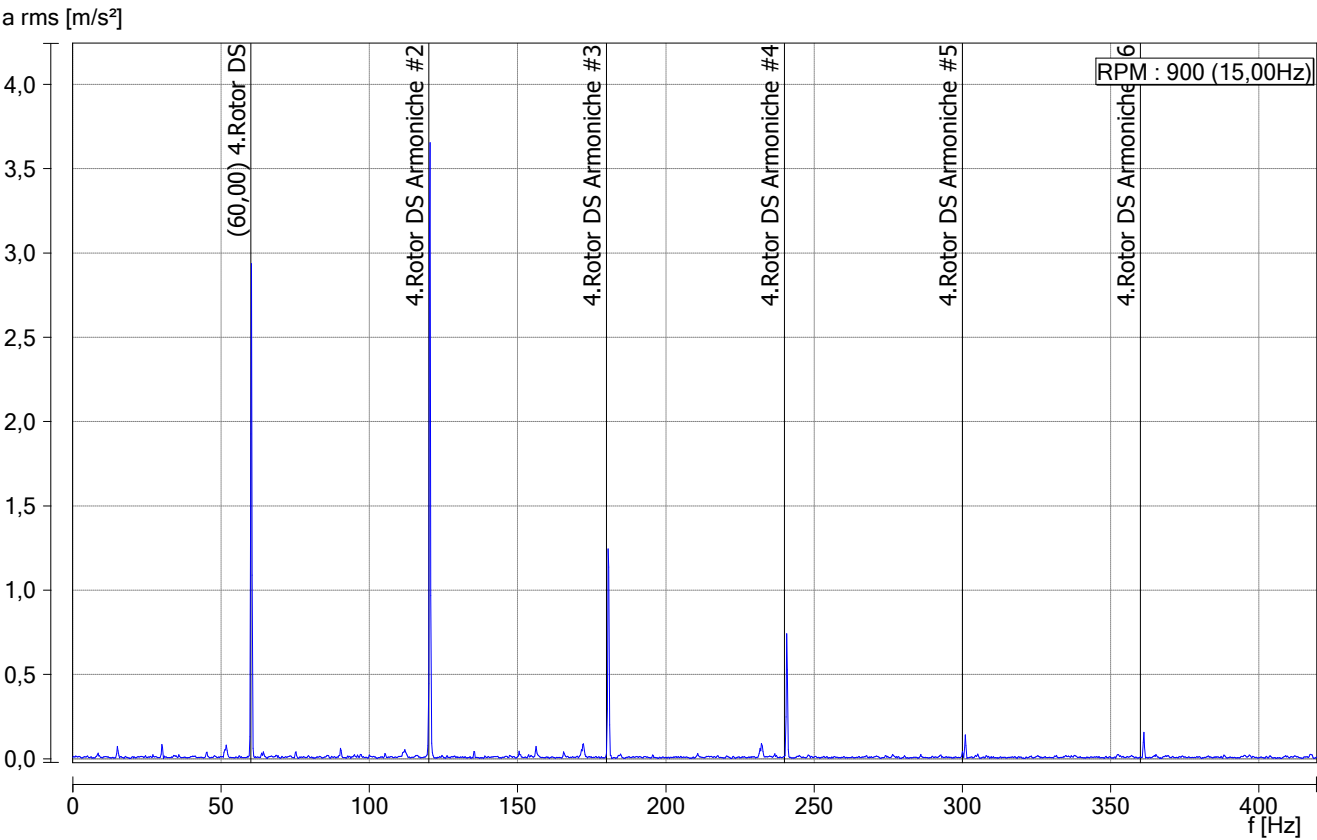

Cursore X [Hz] = Non Attivo (60,00) 4. Rotor DS
Principale Y [m/s²] = Non Attivo
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [m/s²] = Non Attivo
RPM = 1485
RMS Y [m/s²] = 5,24

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	120,50	3,654
2	60,25	2,937
3	180,50	1,245
4	930,00	1,031
5	809,50	0,891
6	240,75	0,741
7	990,25	0,638
8	1050,50	0,440
9	749,50	0,382
10	869,75	0,297