


Data e ora della misurazione24/01/2024 13:01:16

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA PRIMARIA S25 C0-019X\MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

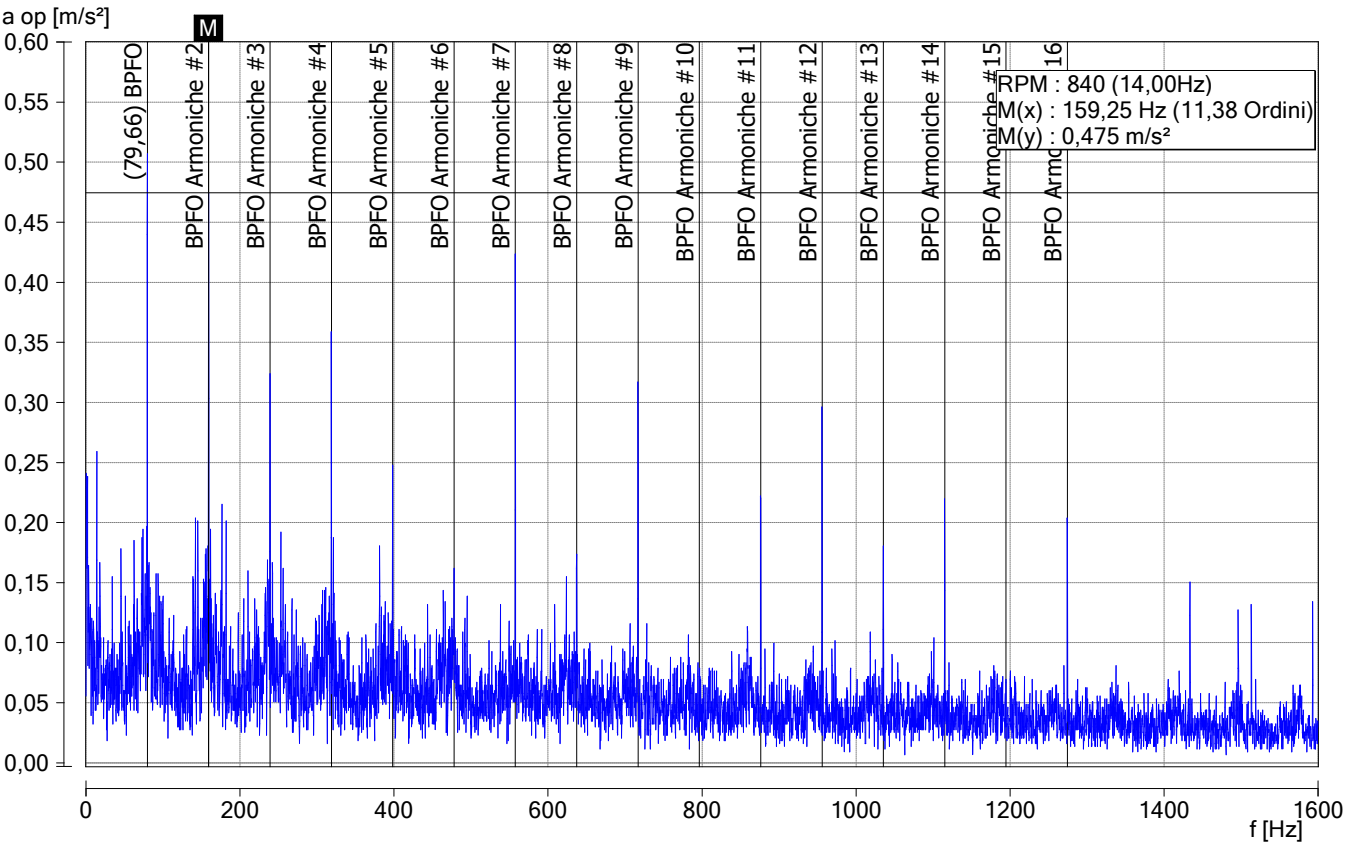

Cursore Principale	X [Hz]	= 159,25	(79,66) BPFO
	Y [m/s²]	= 0,475	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 840	
RMS	Y [m/s²]	= 2,35	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	79,75	0,507
2	159,25	0,475
3	557,50	0,424
4	318,50	0,359
5	239,00	0,324
6	716,75	0,317
7	955,75	0,296
8	14,00	0,259
9	398,25	0,248
10	0,25	0,241