


Data e ora della misurazione30/09/2024 16:07:07

REM\LINEA 1\ESTRATTORE DI CODA S20-C0044\VENTILATORE\S2A\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

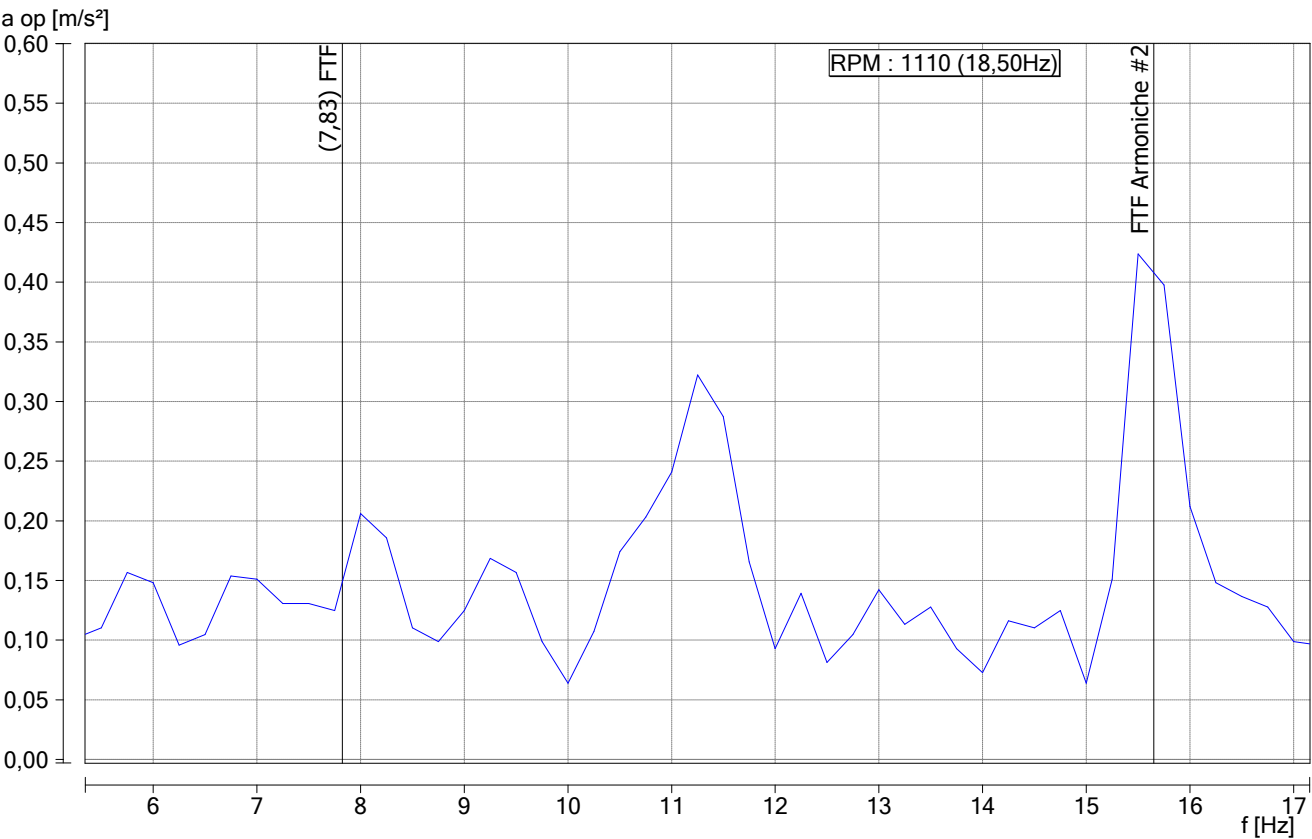

Cursore X [Hz] = Non Attivo (7,83) FTF  
Principale Y [m/s²] = Non Attivo  
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo  
Y [m/s²] = Non Attivo  
RPM = 1485  
RMS Y [m/s²] = 2,55

| Canale # | A      |          |
|----------|--------|----------|
|          | X [Hz] | Y [m/s²] |
| 1        | 18,50  | 0,528    |
| 2        | 15,50  | 0,424    |
| 3        | 11,25  | 0,322    |
| 4        | 139,75 | 0,232    |
| 5        | 0,50   | 0,229    |
| 6        | 37,00  | 0,223    |
| 7        | 8,00   | 0,206    |
| 8        | 4,50   | 0,194    |
| 9        | 158,75 | 0,192    |
| 10       | 71,00  | 0,186    |