


Data e ora della misurazione03/04/2024 14:39:34 ,30/09/2024 14:54:02

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005C\VENTILATORE 9 PALE RAPPORTO GIRI
15.6\R1H\221 Spettro Accelerazione > 120

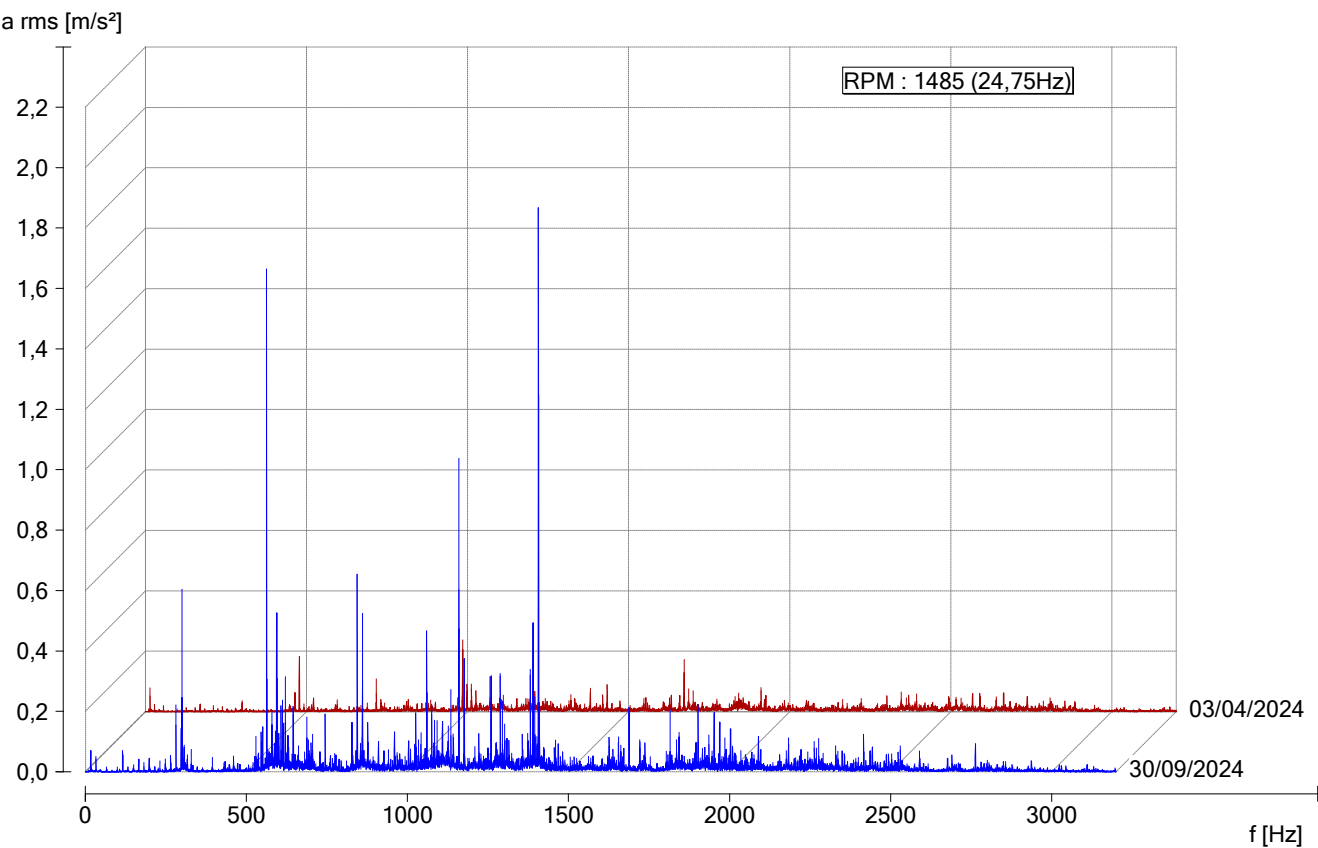

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(66,35) BPFO
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(106,90) BPF1
	X [Hz]	= Non Attivo	(99,99) RPF
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(9,48) FTF
		= 1485	(121,52) BPFO
			(175,48) BPF1
			(131,67) RPF
			(10,15) FTF
			(100,000) Elect.100 Hz
			(50,000) Elect.50 Hz
			(24,75) 1.Align
			(49,50) 2.Align
			(24,75) Unbalance
			(222,75) FREQUENZA PASSAGGIO PALE