


Data e ora della misurazione30/09/2024 12:09:11

REM\LINEA 3\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A\MOTORE\M1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

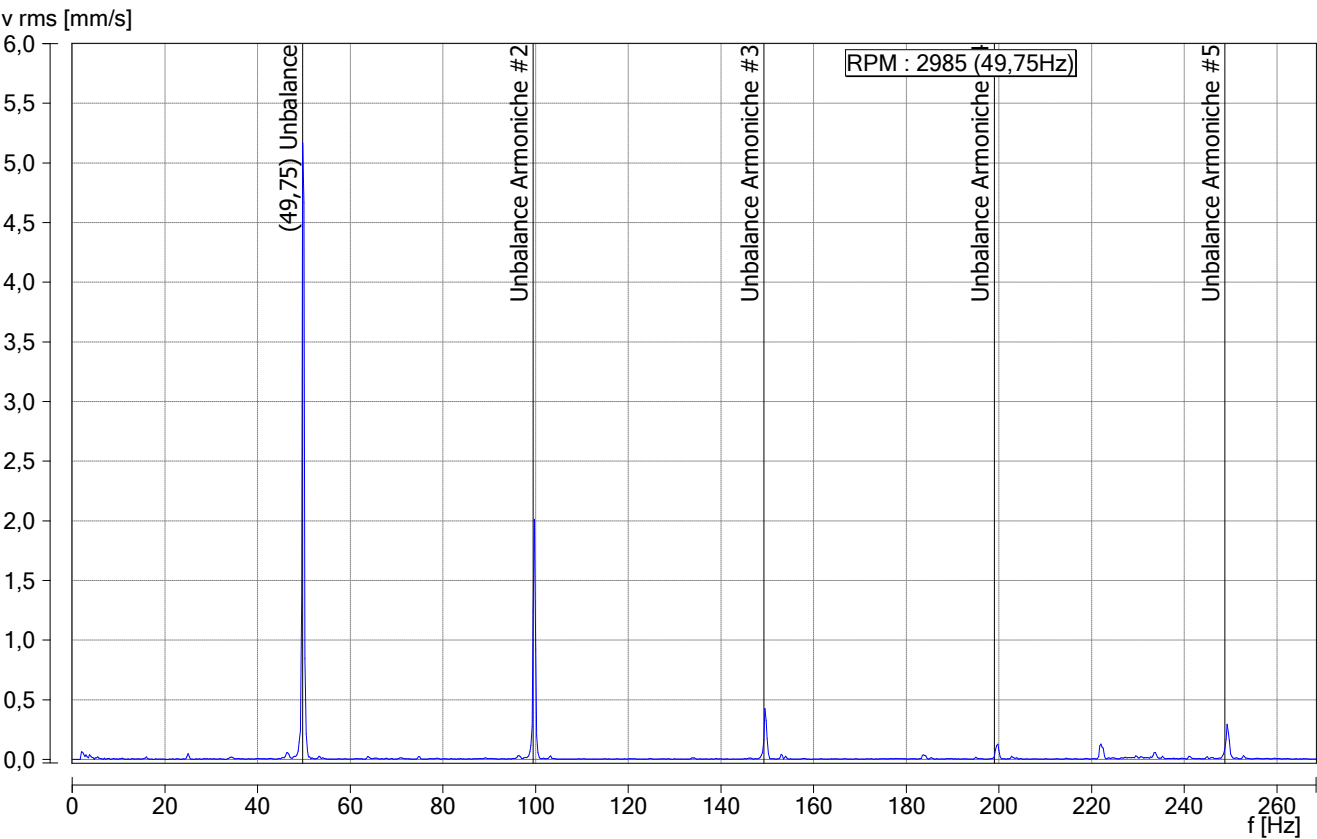

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,75) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [mm/s]	= 5,58	

Canale #	A	
1	49,75	5,17
2	99,75	2,01
3	149,50	0,43
4	249,25	0,30
5	199,75	0,13
6	222,00	0,13
7	425,00	0,09
8	299,25	0,07
9	2,00	0,06
10	233,75	0,06