


Data e ora della misurazione30/09/2024 12:18:24

REM\LINEA 3\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A\POMPA\P1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

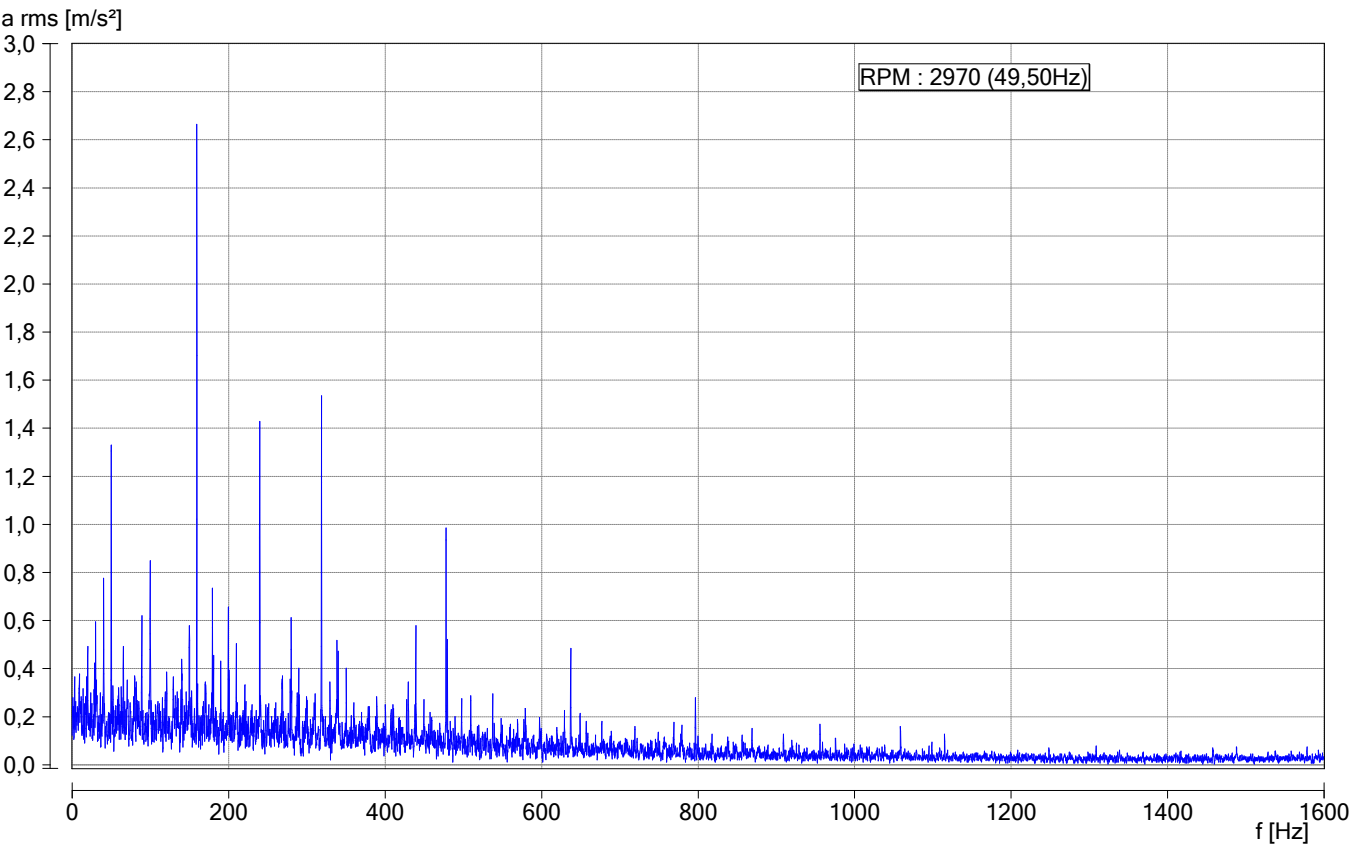

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [m/s ²]	= Non Attivo
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [m/s ²]	= Non Attivo
RPM		= 2970
RMS	Y [m/s ²]	= 6,85

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	159,25	2,664
2	318,50	1,535
3	239,75	1,428
4	49,75	1,330
5	477,75	0,985
6	99,75	0,850
7	40,25	0,776
8	179,25	0,735
9	199,50	0,657
10	89,00	0,620