


Data e ora della misurazione30/09/2024 10:42:00

REM\LINEA 3\POMPA POZZO CALDO B\MOTORE\M1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

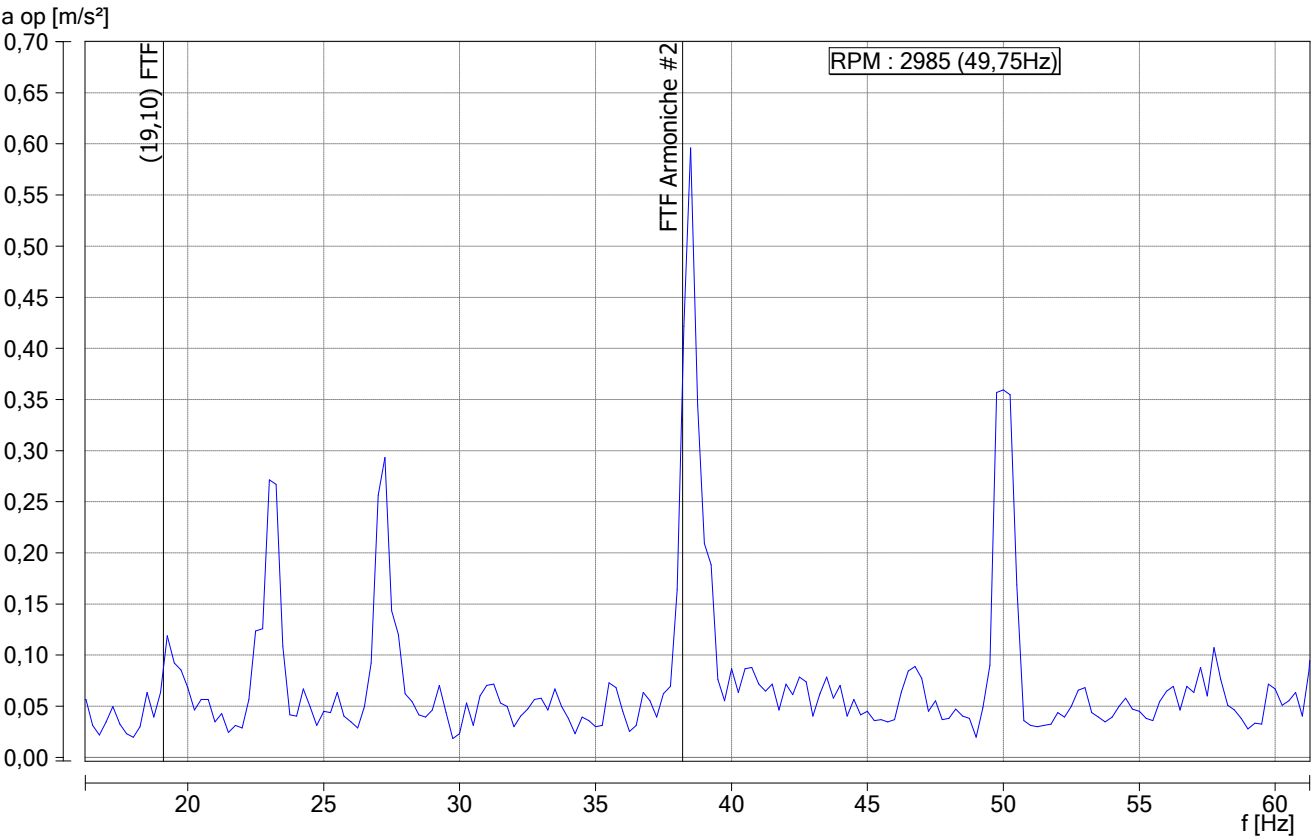

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(202,58) RPF
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(19,10) FTF
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [m/s ²]	= 1,56	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	38,50	0,596
2	203,75	0,365
3	50,00	0,359
4	77,00	0,345
5	649,50	0,335
6	611,00	0,333
7	572,75	0,328
8	599,75	0,320
9	11,50	0,308
10	27,25	0,293