


Data e ora della misurazione30/09/2024 15:15:51

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA SECONDARIA S25 C0-010X\VENTILATORE\S1H\1003 SPECTRO
MACCHINA 1600 HZ

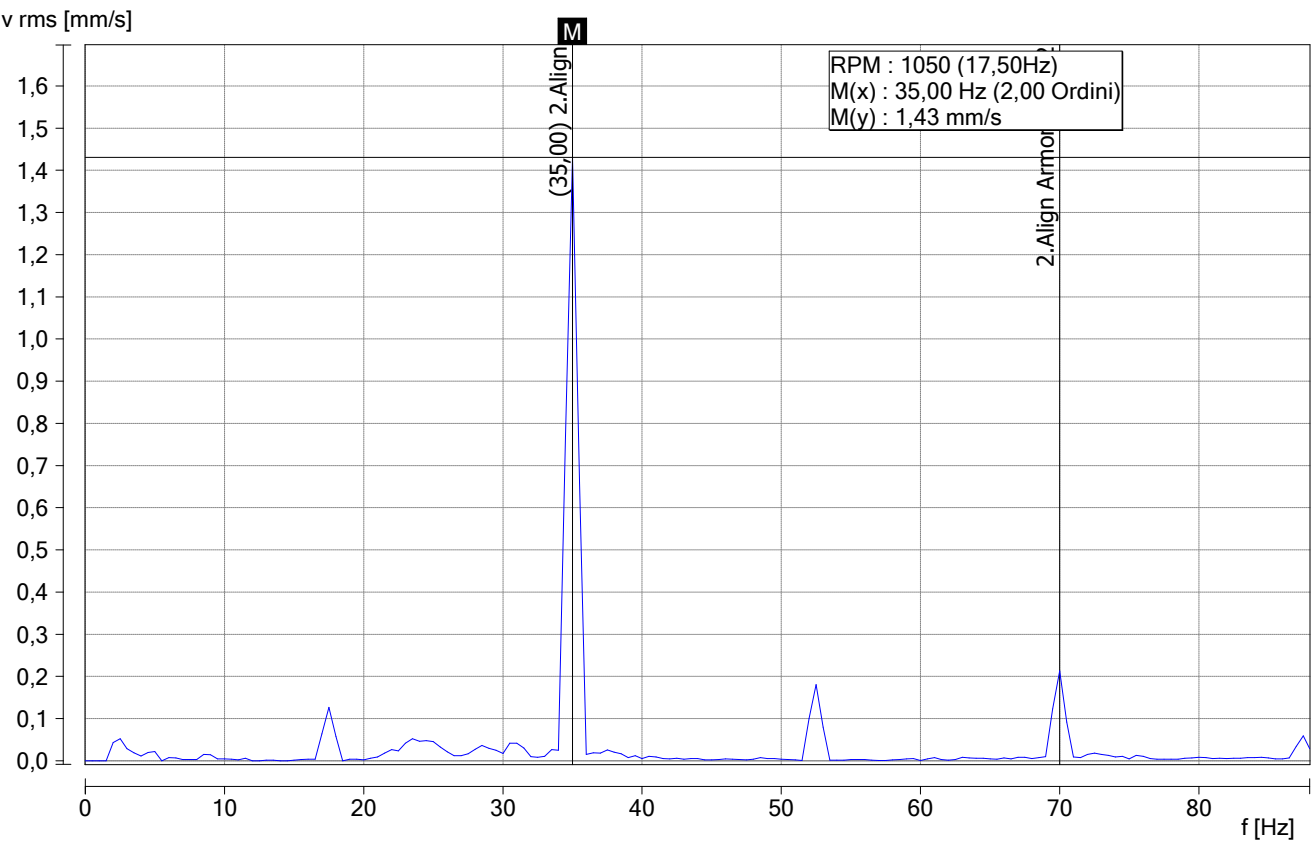

Cursore Principale	X [Hz]	= 35,00	(35,00) 2.Align
	Y [mm/s]	= 1,43	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1050	
RMS	Y [mm/s]	= 1,50	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	35,00	1,43
2	70,00	0,21
3	52,50	0,18
4	122,50	0,16
5	105,00	0,14
6	17,50	0,13
7	140,00	0,11
8	157,50	0,10
9	175,00	0,06
10	87,50	0,06