


Data e ora della misurazione30/09/2024 11:26:42

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S1H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

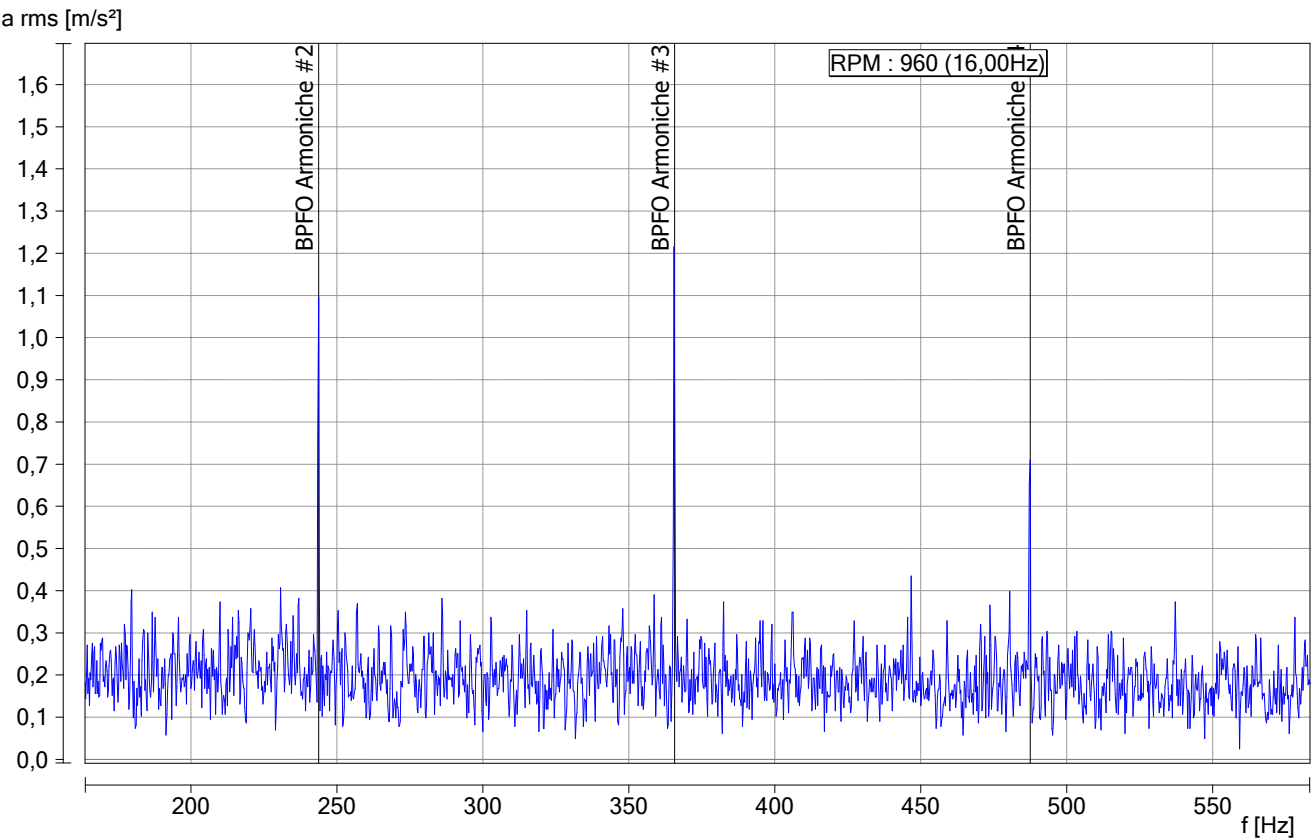

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(121,89) BPFO
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(6,77) FTF
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [m/s ²]	= 8,89	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	121,75	1,474
2	365,50	1,215
3	6,75	1,149
4	16,00	1,117
5	13,50	1,104
6	243,75	1,096
7	853,00	0,948
8	4,25	0,936
9	32,00	0,817
10	13,00	0,768