


Data e ora della misurazione 22/01/2025 12:11:17

REM\LINEA 3\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410B \MOTORE \M2H1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

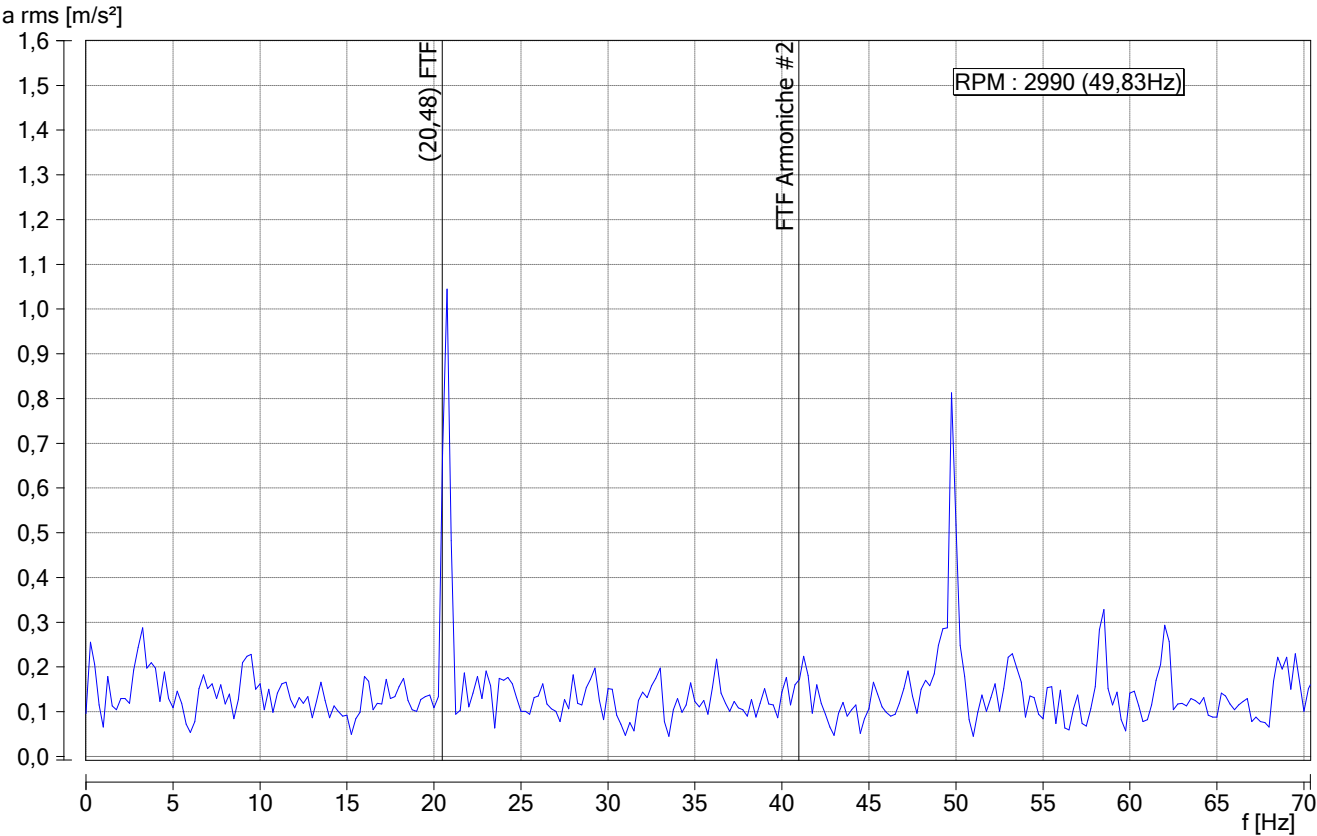

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(20,48) FTF
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [m/s ²]	= 4,92	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	100,00	1,330
2	141,25	1,049
3	20,75	1,045
4	49,75	0,813
5	162,00	0,647
6	200,25	0,624
7	120,50	0,484
8	124,25	0,369
9	1257,25	0,351
10	103,50	0,347