


Data e ora della misurazione 22/01/2025 14:08:23

REM\LINEA 3\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

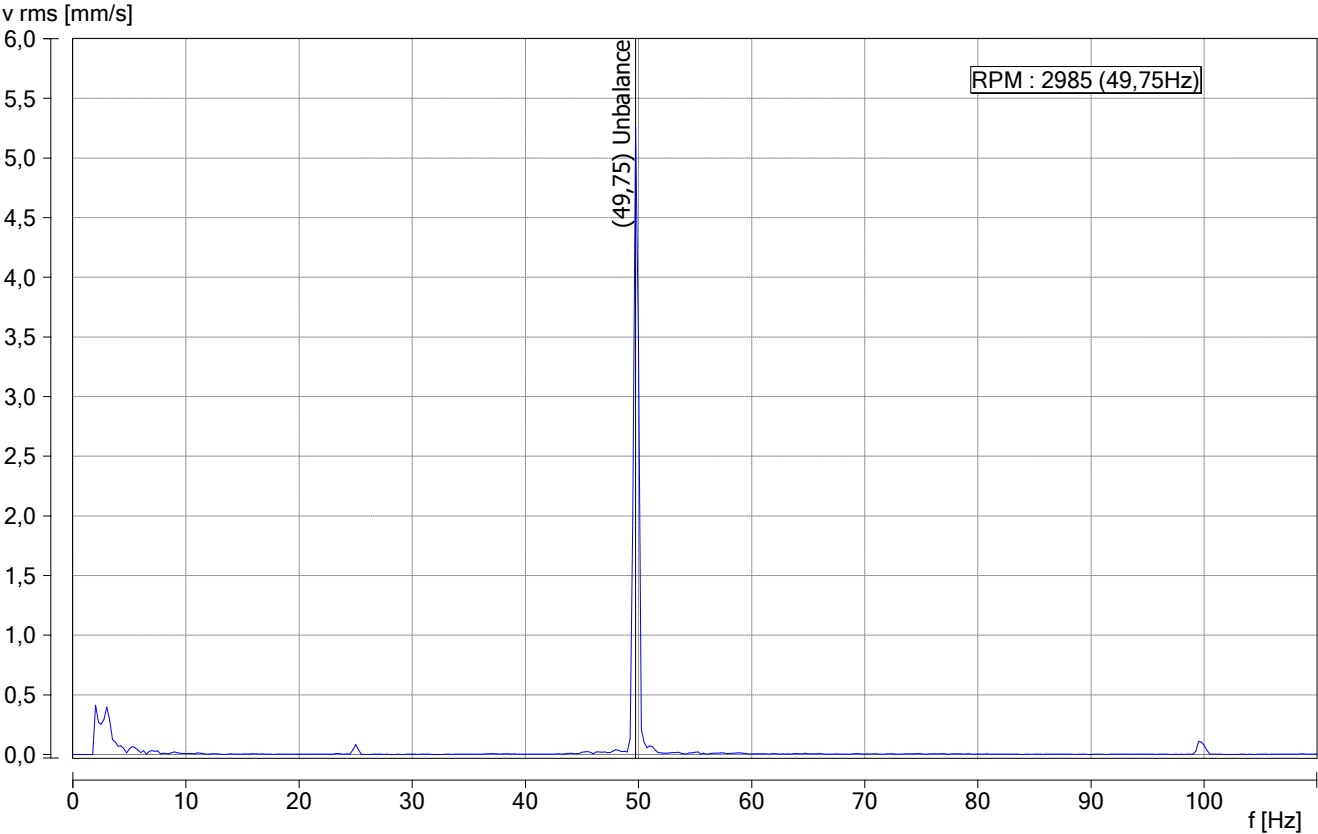

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,75) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [mm/s]	= 5,30	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	5,26
2	2,00	0,41
3	3,00	0,40
4	99,50	0,11
5	25,00	0,08
6	51,00	0,07
7	4,25	0,07
8	5,25	0,07
9	199,25	0,05
10	149,75	0,04